



Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

Ausführung mit therm. Überstromrelais
Version with thermal overload relay

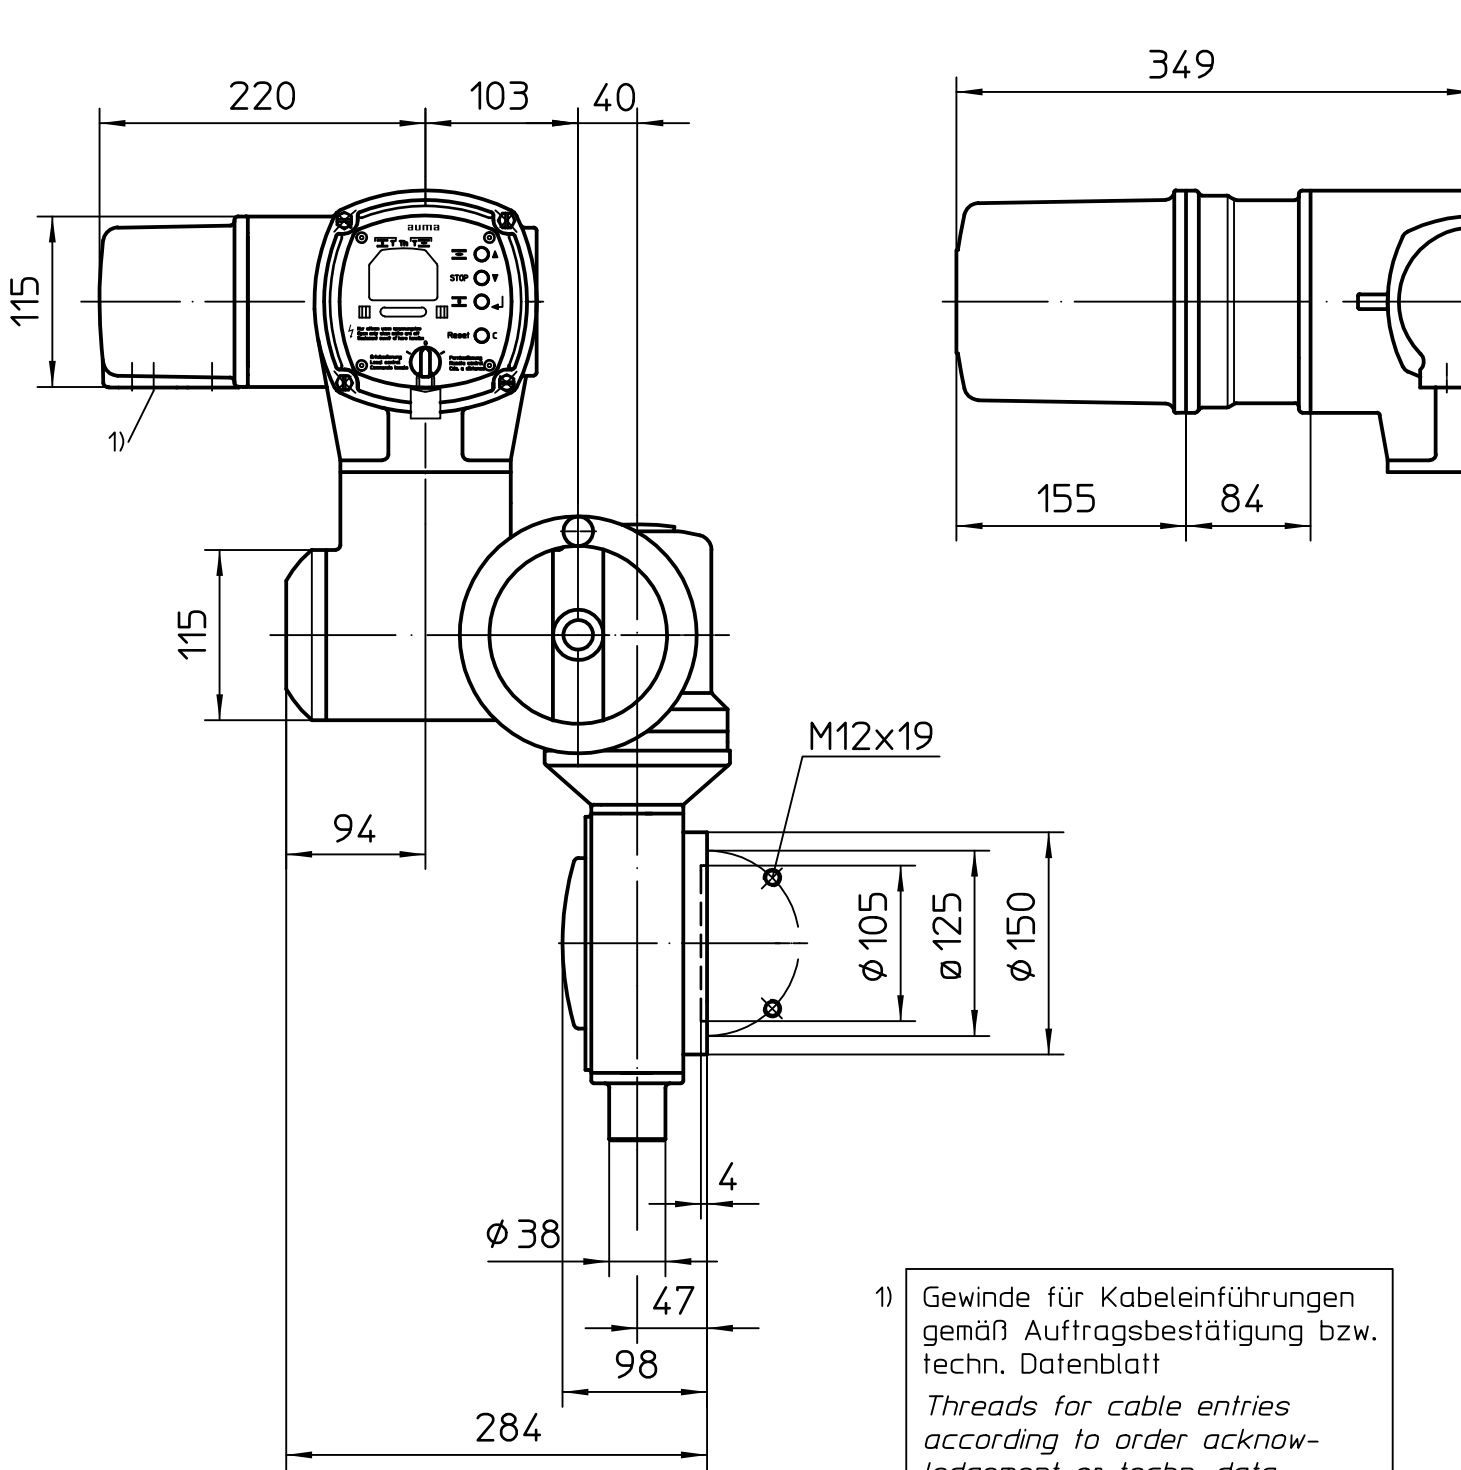

1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung bzw.
techn. Datenblatt
*Threads for cable entries
according to order acknow-
ledgement or techn. data*

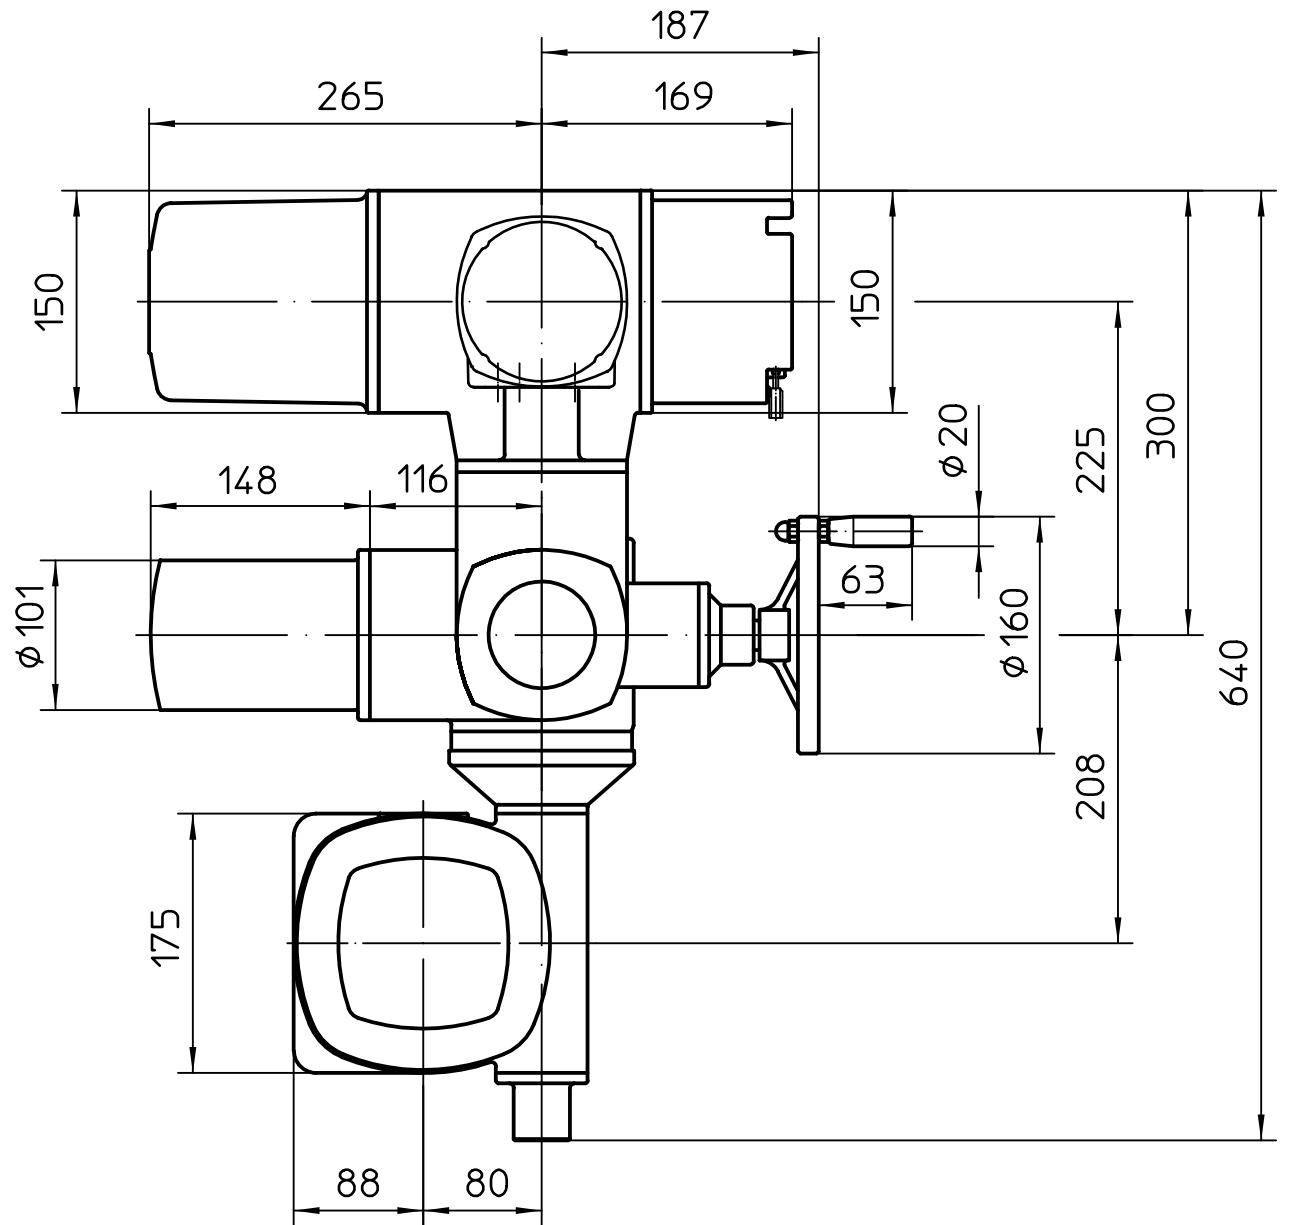

Montage-Position A/Mounting position A

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblatt neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet

Art.- Nr.					Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK		Maßstab 1:5		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG				
									SA(R)07-AC-GS80.3-F12 -Version RR-RL				
					Datum		Name						
					Bearb.	2009-12-15	Altman						
					Gepr.	2010-02-15	Gerbig						
					Freig.	2010-02-15	Duffner						
					AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218						U3.2155		Blatt- Nr. 1
	03	519/2009	2009-12-15	Alt									Anz. 1
	02	152/2005	2005-04-22	Duf									
	01	Rev.1	2004-03-16	Wal									
	Zust.	Änderung	Datum	Name									