



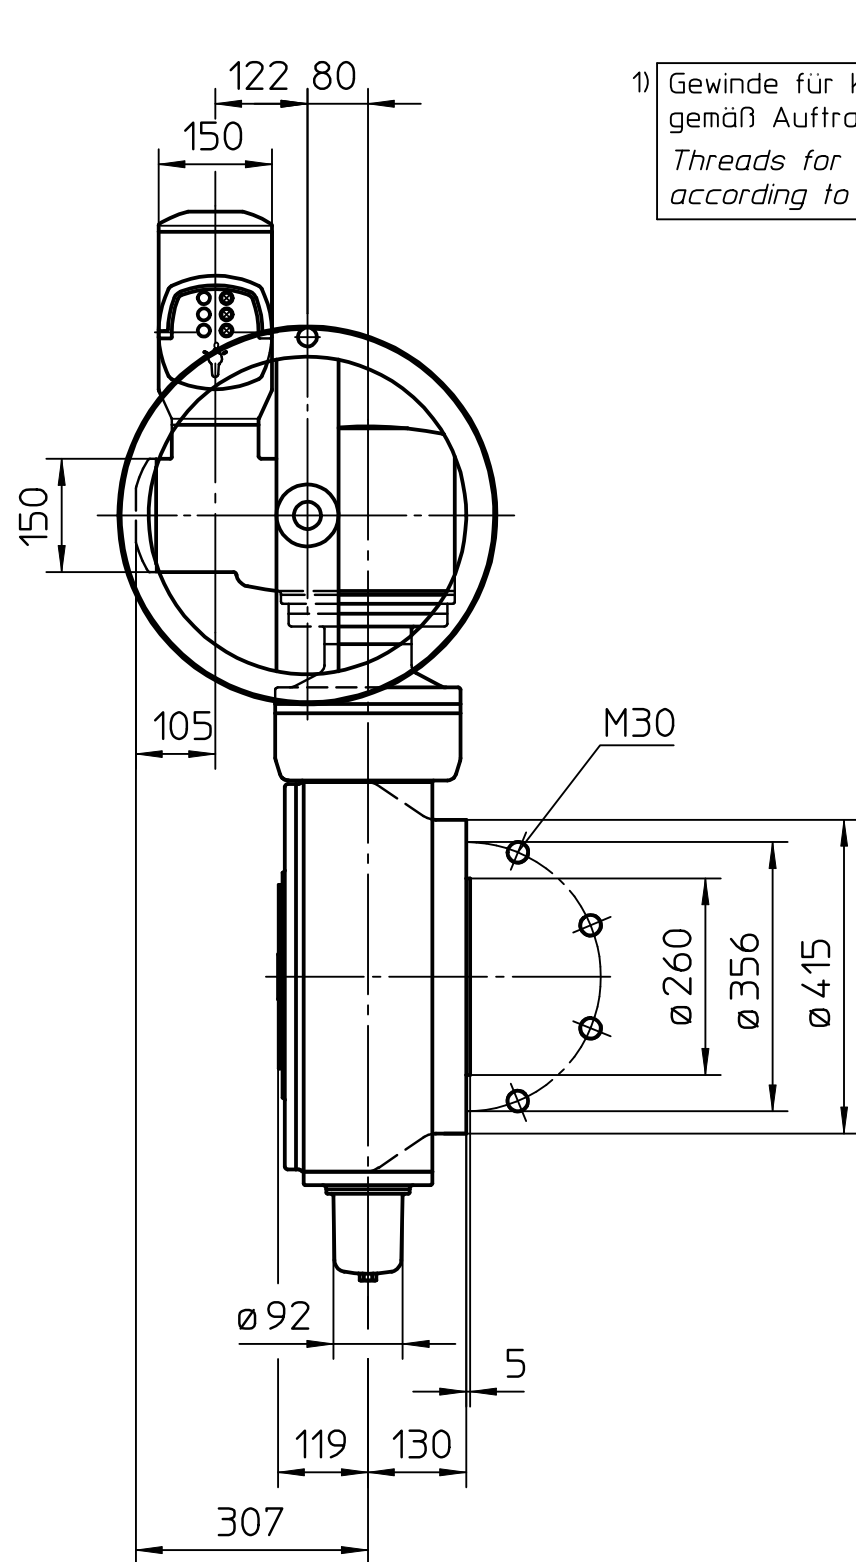

1)	Gewinde für Kabeleinführungen gemäß Auftragsbestätigung <i>Threads for cable entries according to order acknowledgement</i>
----	--

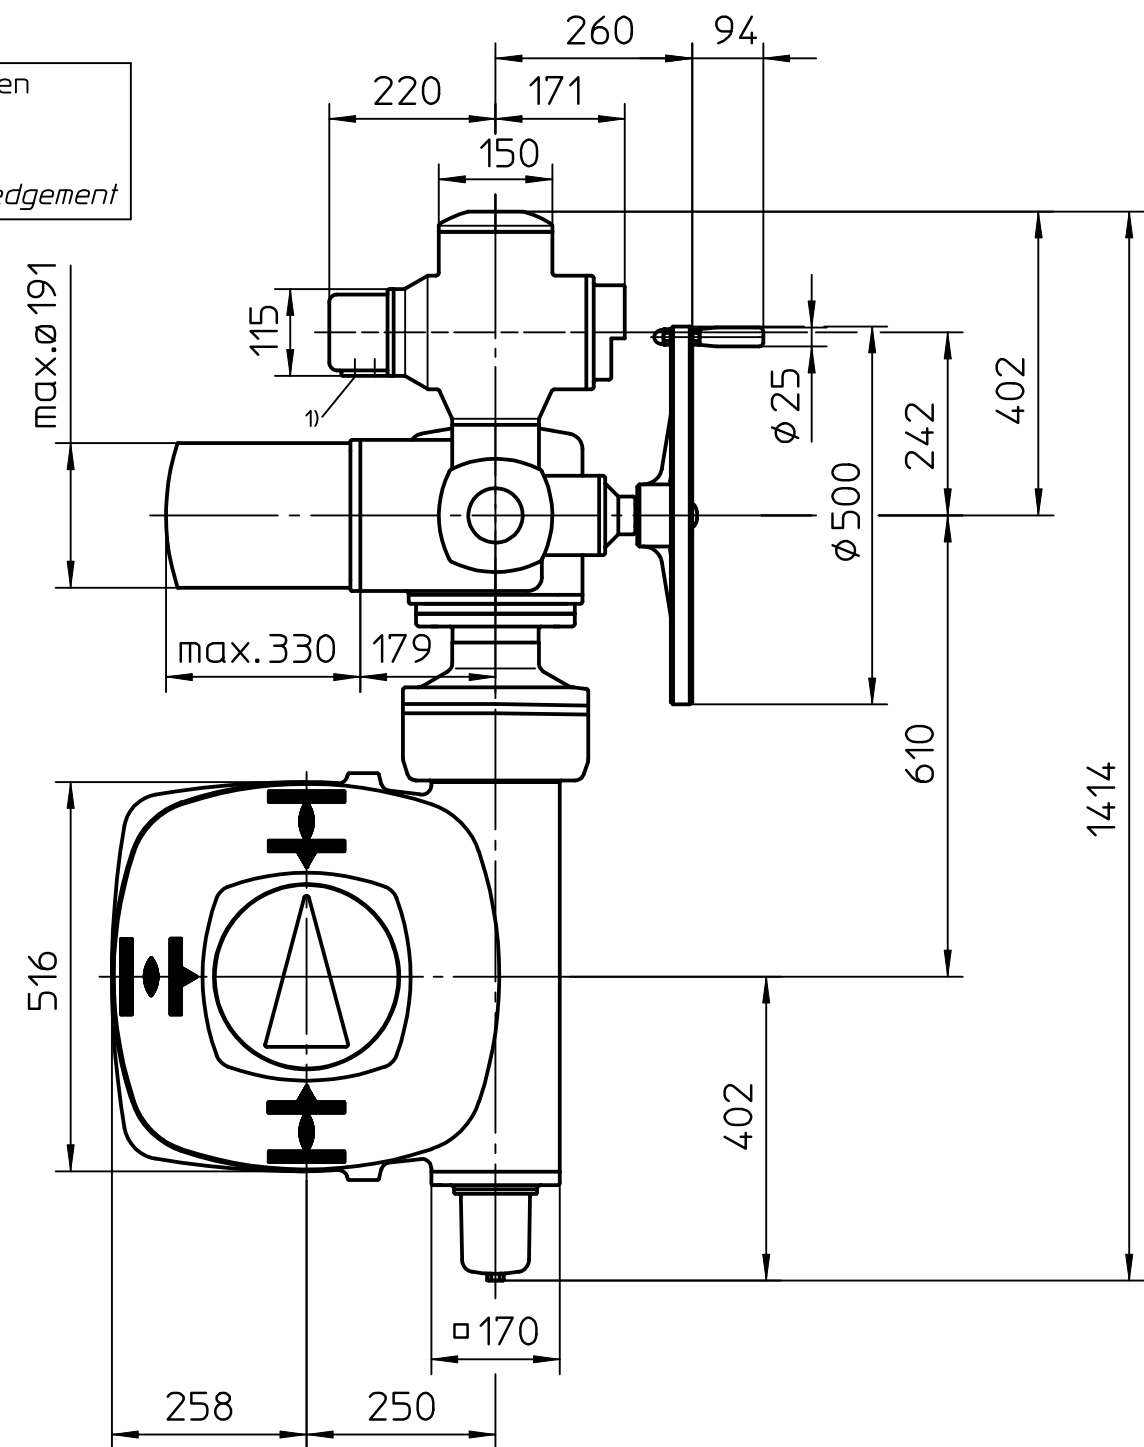

Montage-Position A/Mounting position A

Art.- Nr.					Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK		Maßstab		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG					
							1:10							
						Datum	Name		SA(R)16.1-AM-GS250.3 -GZ250.3-F35-RR-RL					
					Bearb.	25.10.2000	Duffner							
					Gepr.	26.10.2000	Gerbig							
					Norm.				U3.2016					
					AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218									
	02	317/2005	19.09.2005	Wal						Blatt- Nr. 1				
	01	Rev.1	22.07.2004	Wal										
	Zust.	Änderung	Datum	Name						auma matic / 4:1/8:1			Anz. 1	