

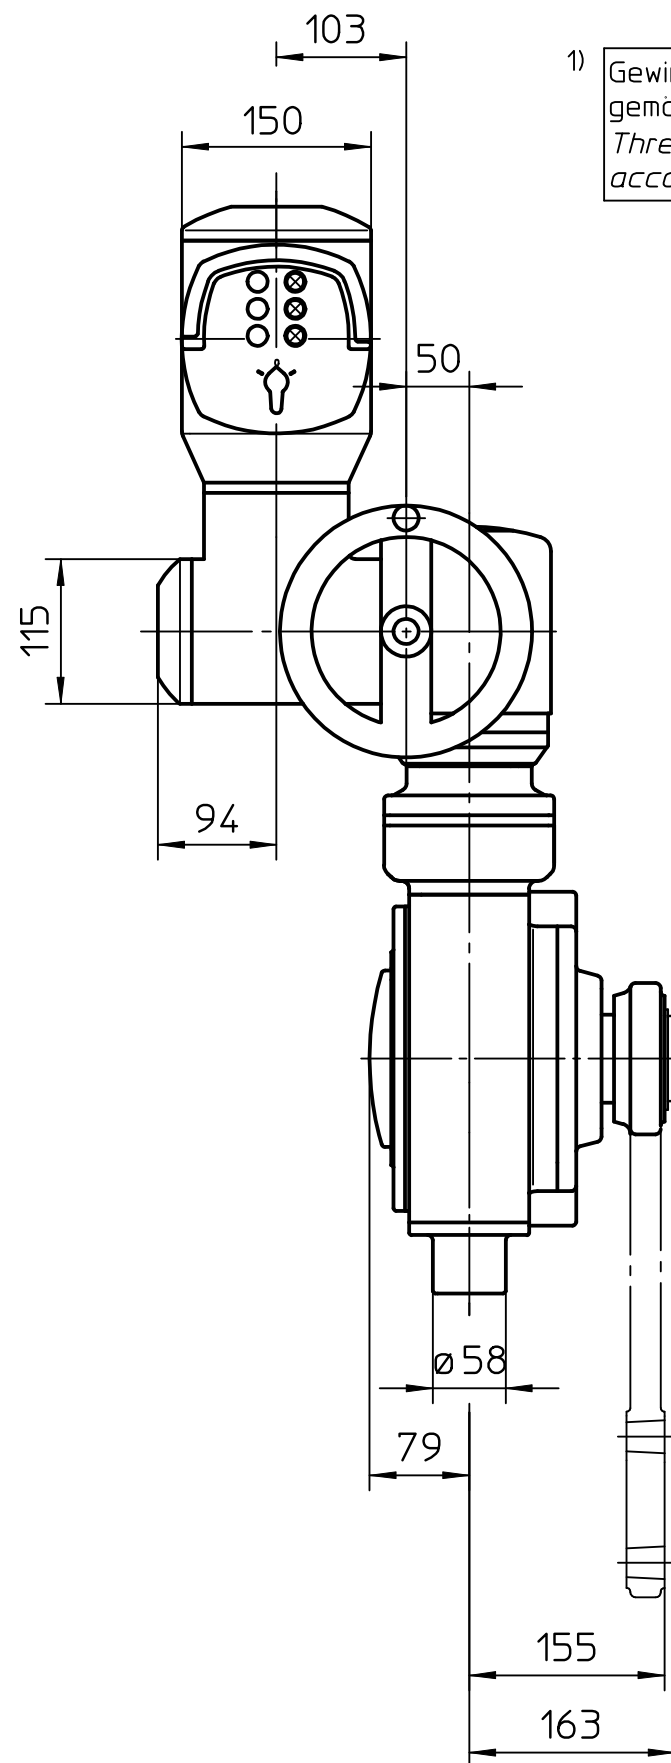



Ansicht A

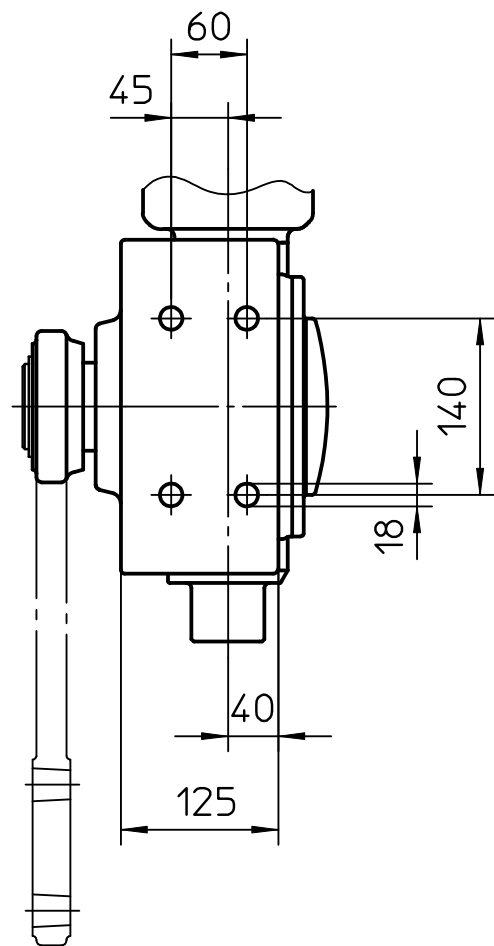

1)	Gewinde für Kabeleinführungen gemäß Auftragsbestätigung <i>Threads for cable entries according to order acknowledgement</i>
----	---

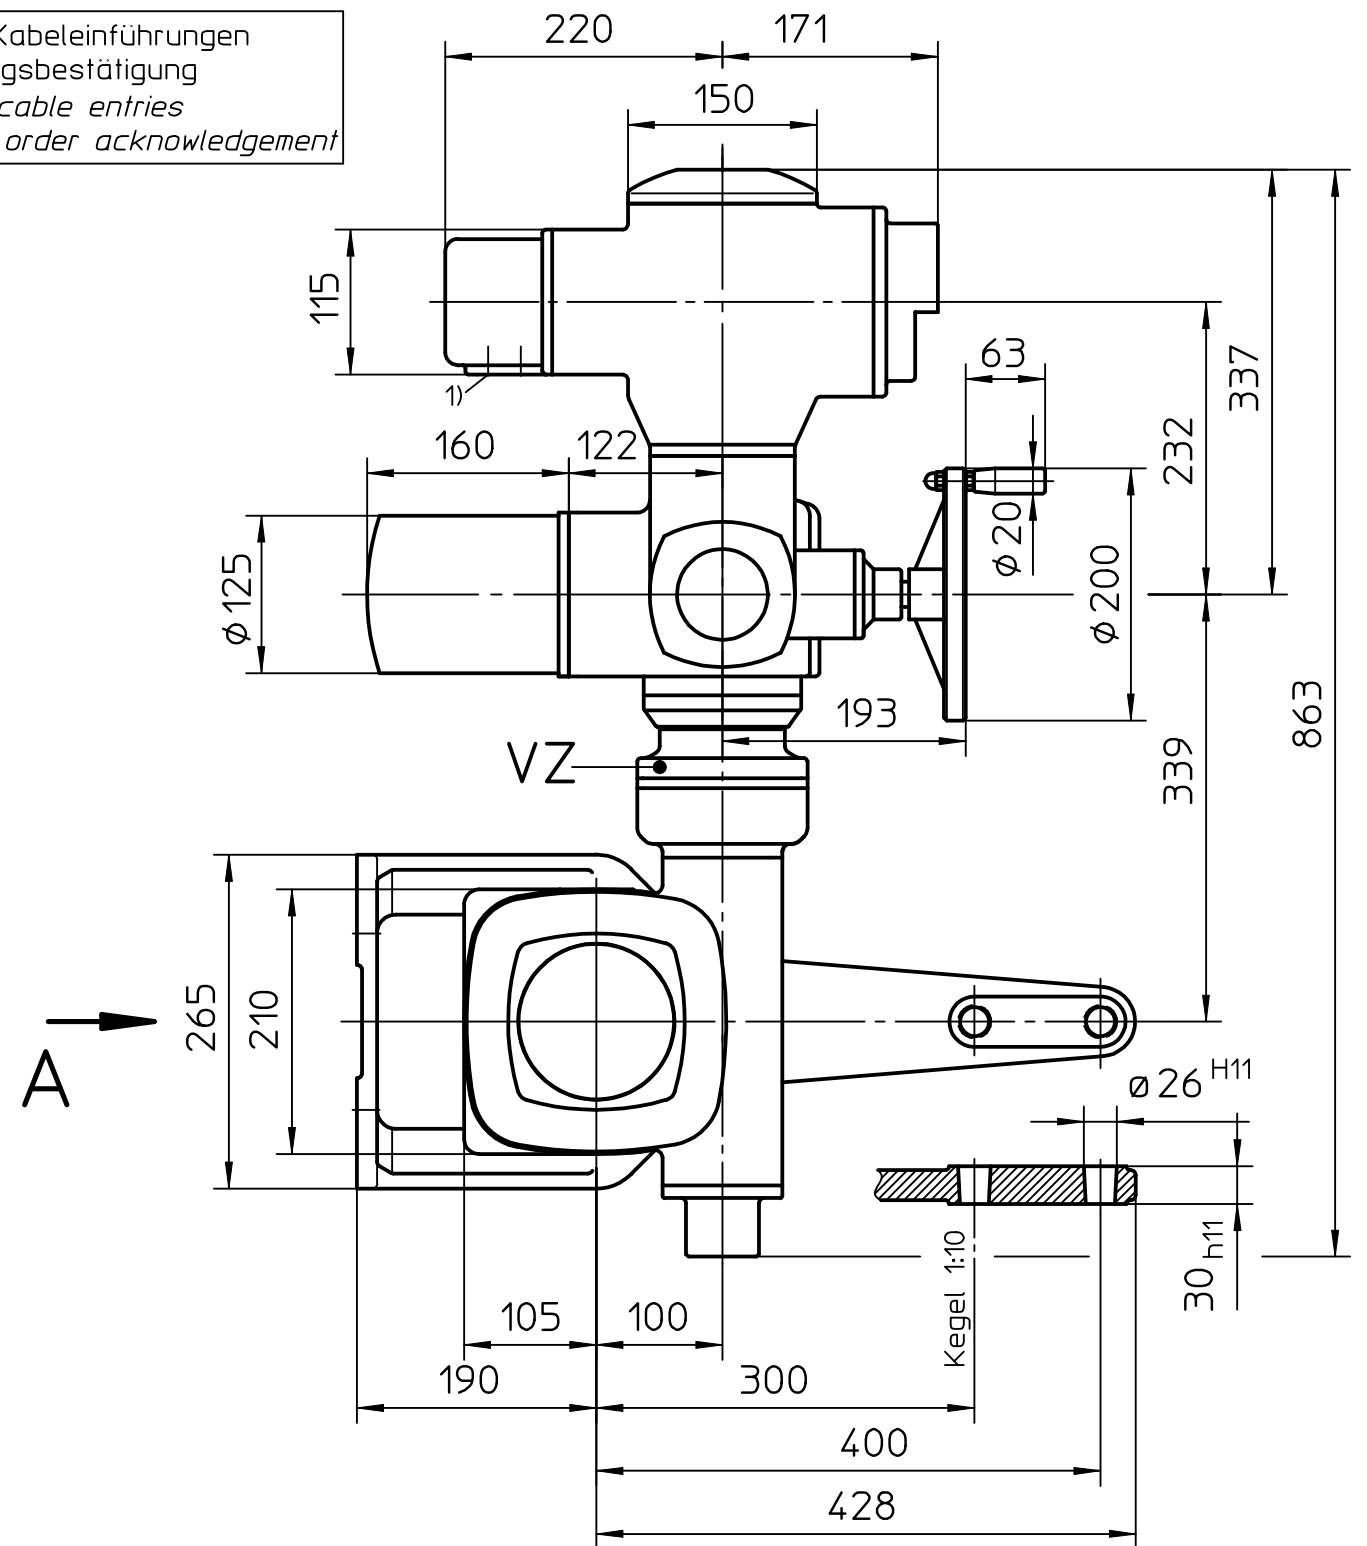

Montage-Position A/Mounting position A

Art.-Nr.				Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK		Maßstab		auma ® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:6		SA(R)10.1-AM-GF100.3 -VZ-Version RR-RL			
					Datum	Name					
				Bearb.	13.07.2004	Duffner					
				Gepr.	14.07.2004	Gerbig					
					Norm.			U3.2471			
				AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218							
	01	419/2006	13.10.2006	Du					Blatt-Nr. 1		
Zust.	Änderung	Datum	Name					Anz. 1			