




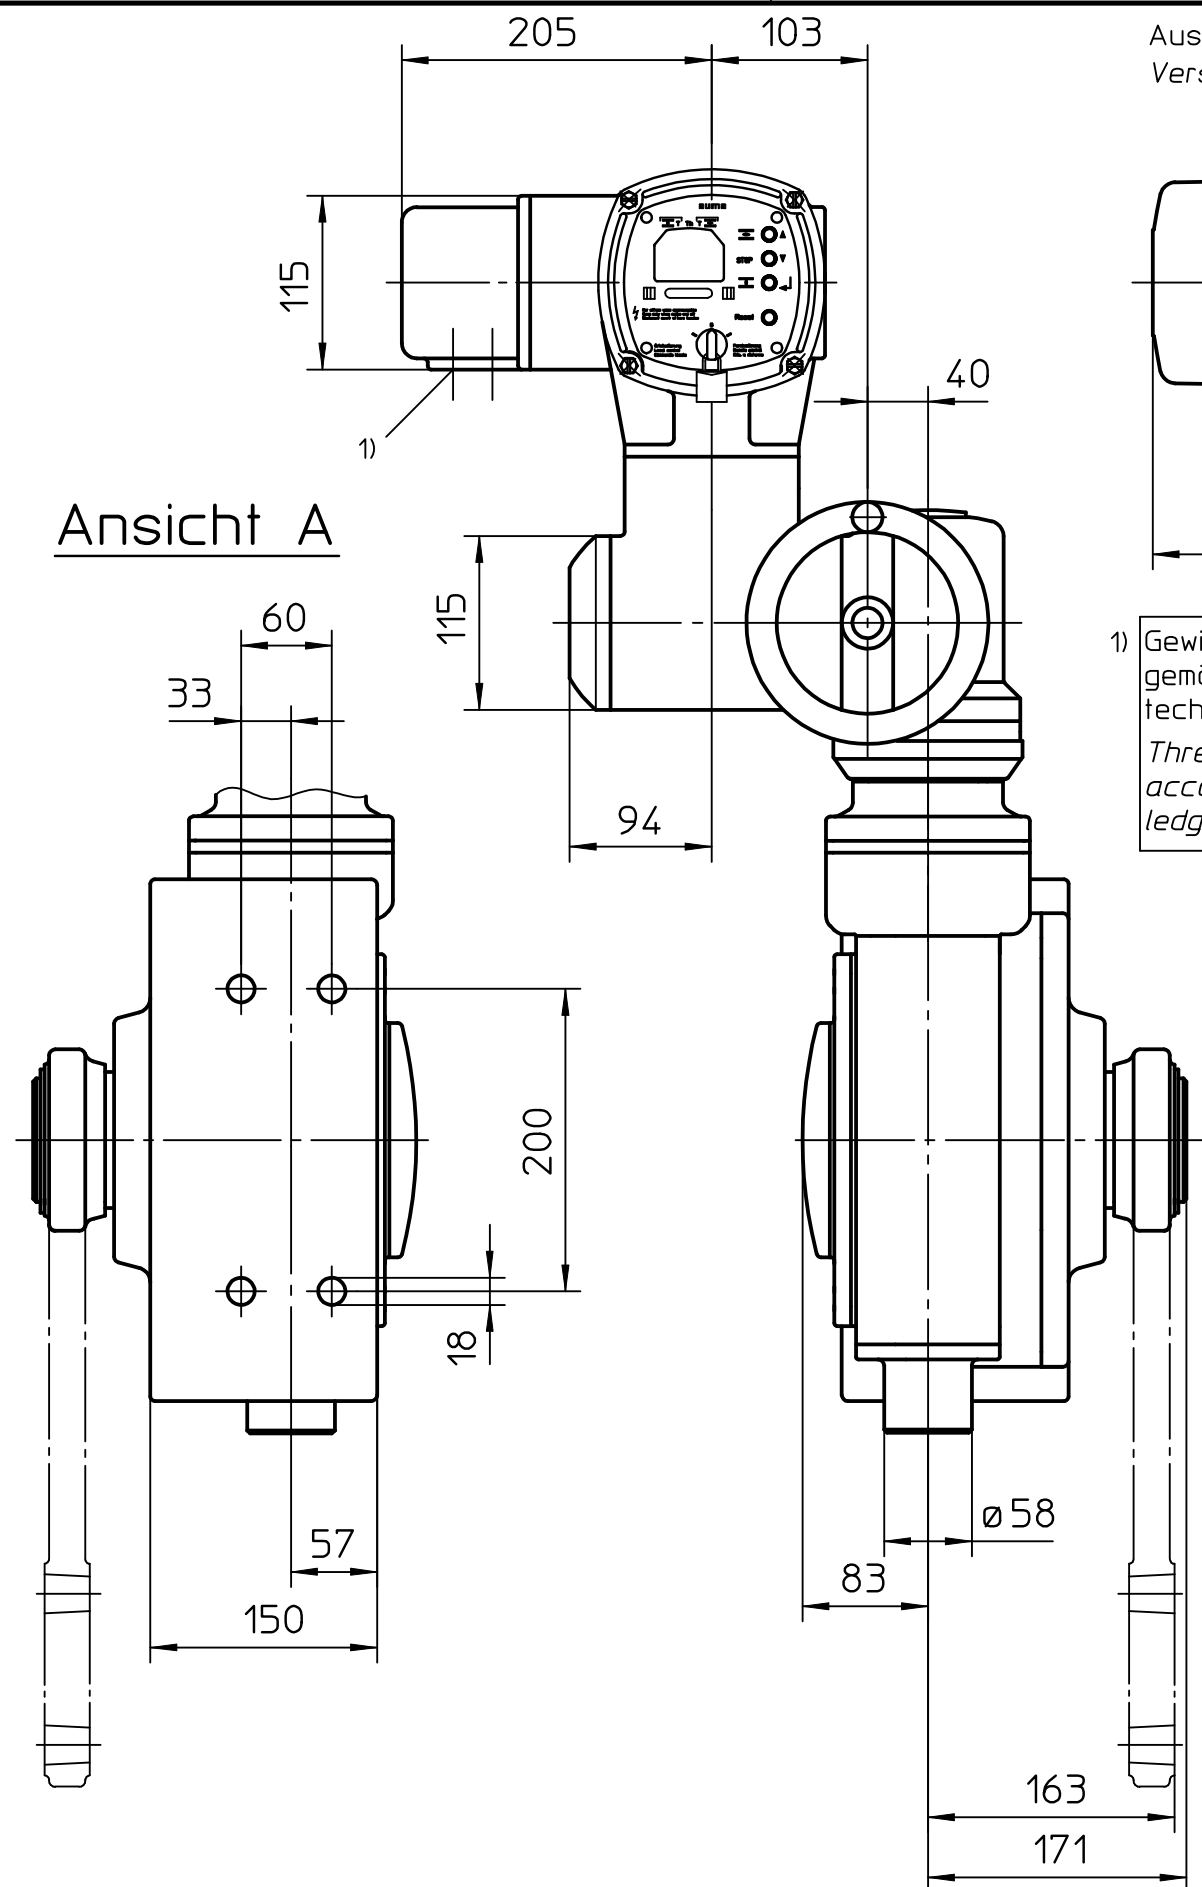

Ausführung mit therm. Überstromrelais
Version with thermal overload relay

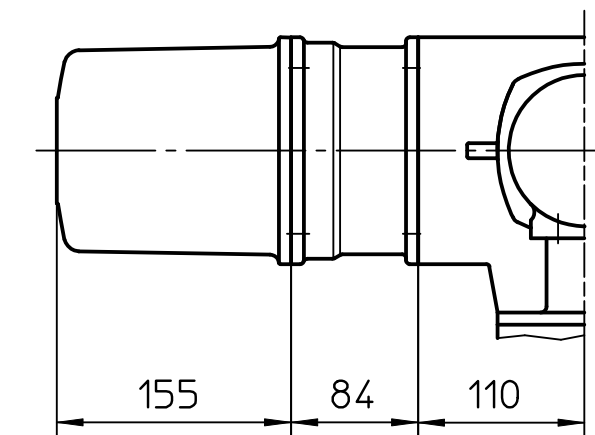

1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung bzw.
techn. Datenblatt
Threads for cable entries
according to order acknow-
ledgement or techn. data

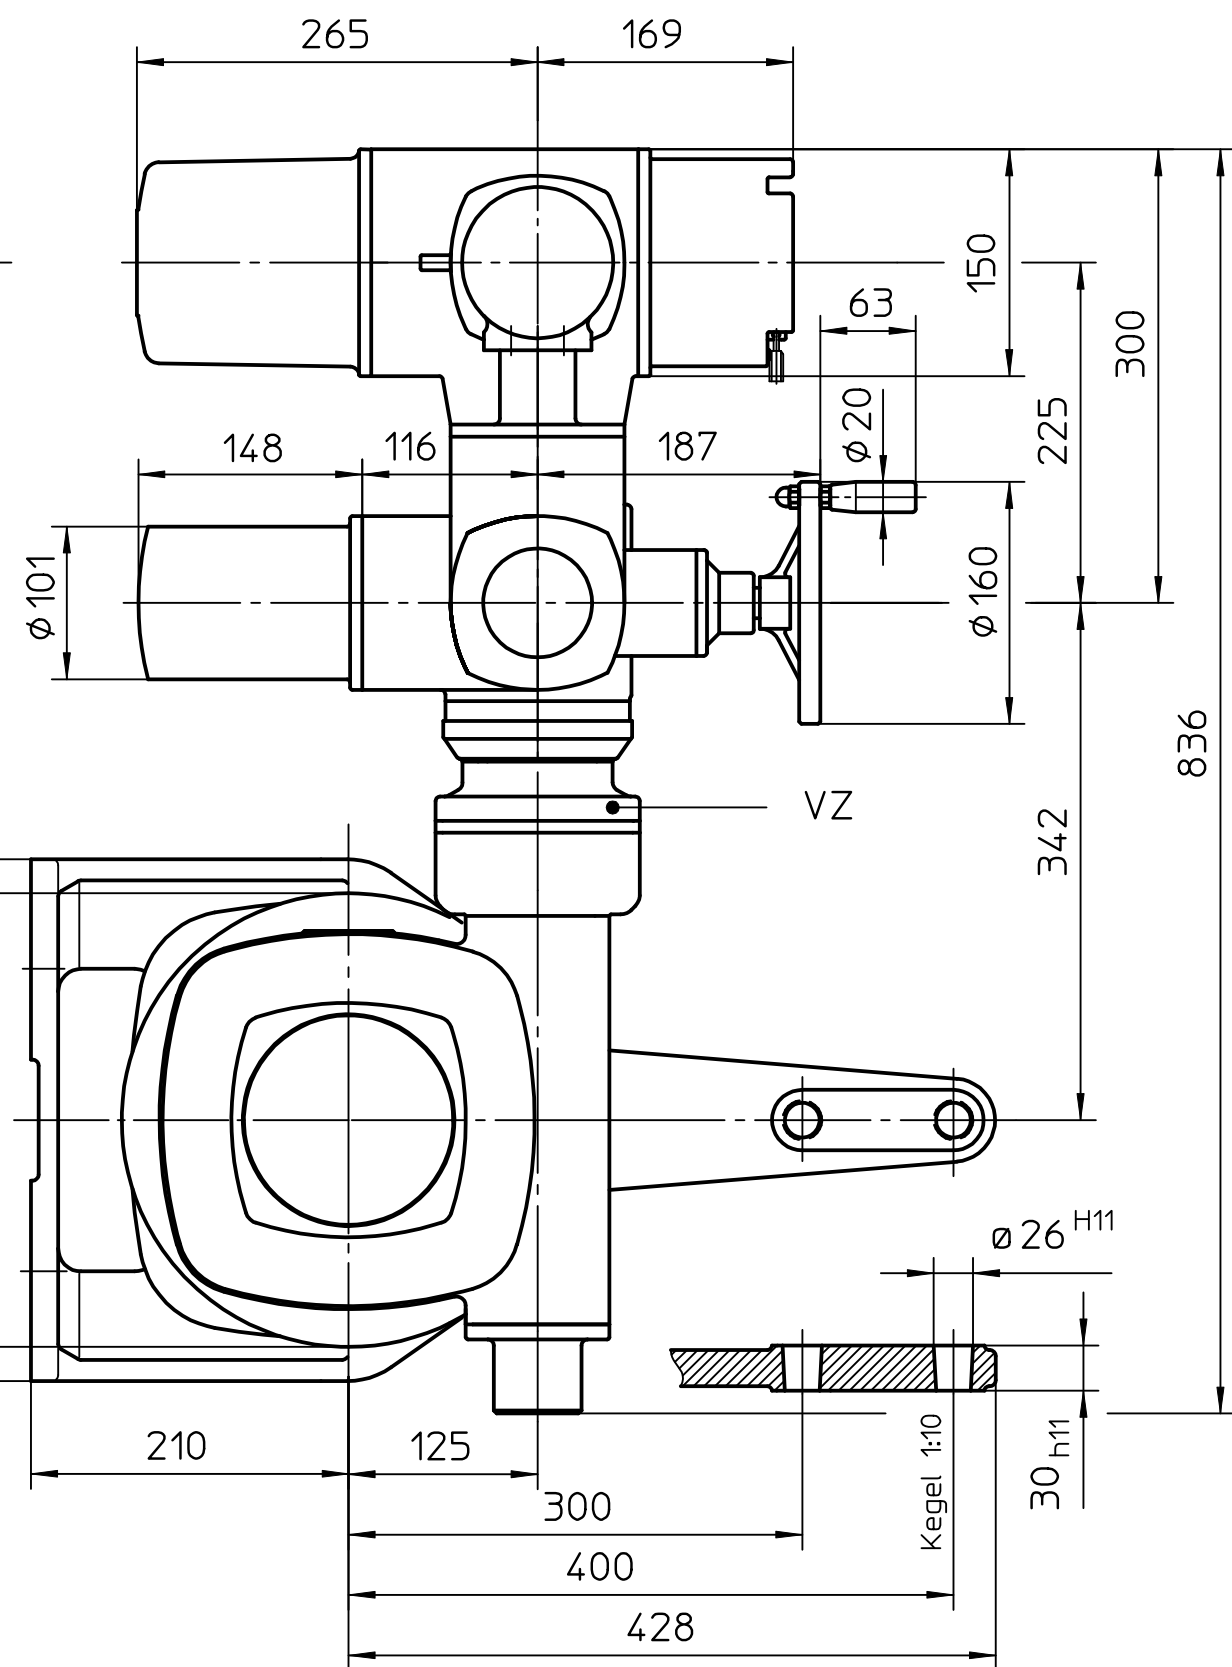

A

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Montage-Position A/Mounting position A

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblätter neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet

Art.-Nr.				Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK		Maßstab 1:5		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
								SA(R)07-AC-GF125.3 -VZ-Version RR-RL	
								U3.3000	
								Blatt-Nr. 1 Anz. 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218		Datum 17.11.2008 Name Duffner Gepr. 24.11.2008 Gerbig Norm.			