

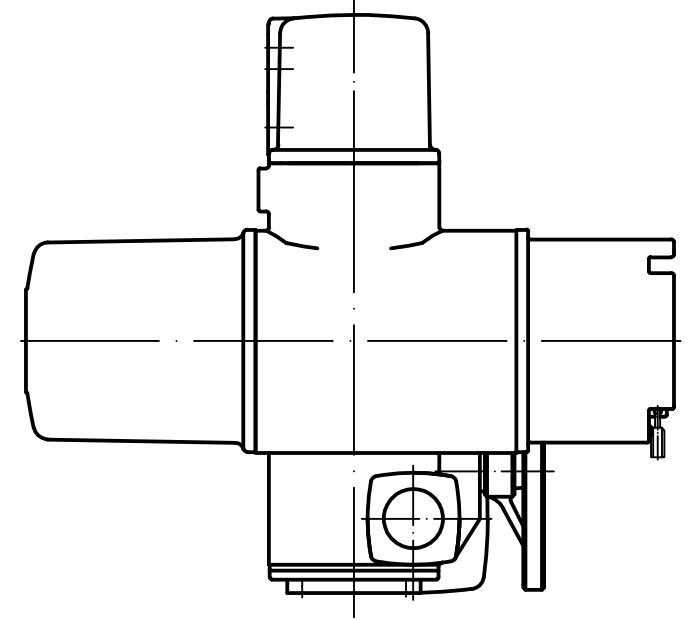


Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

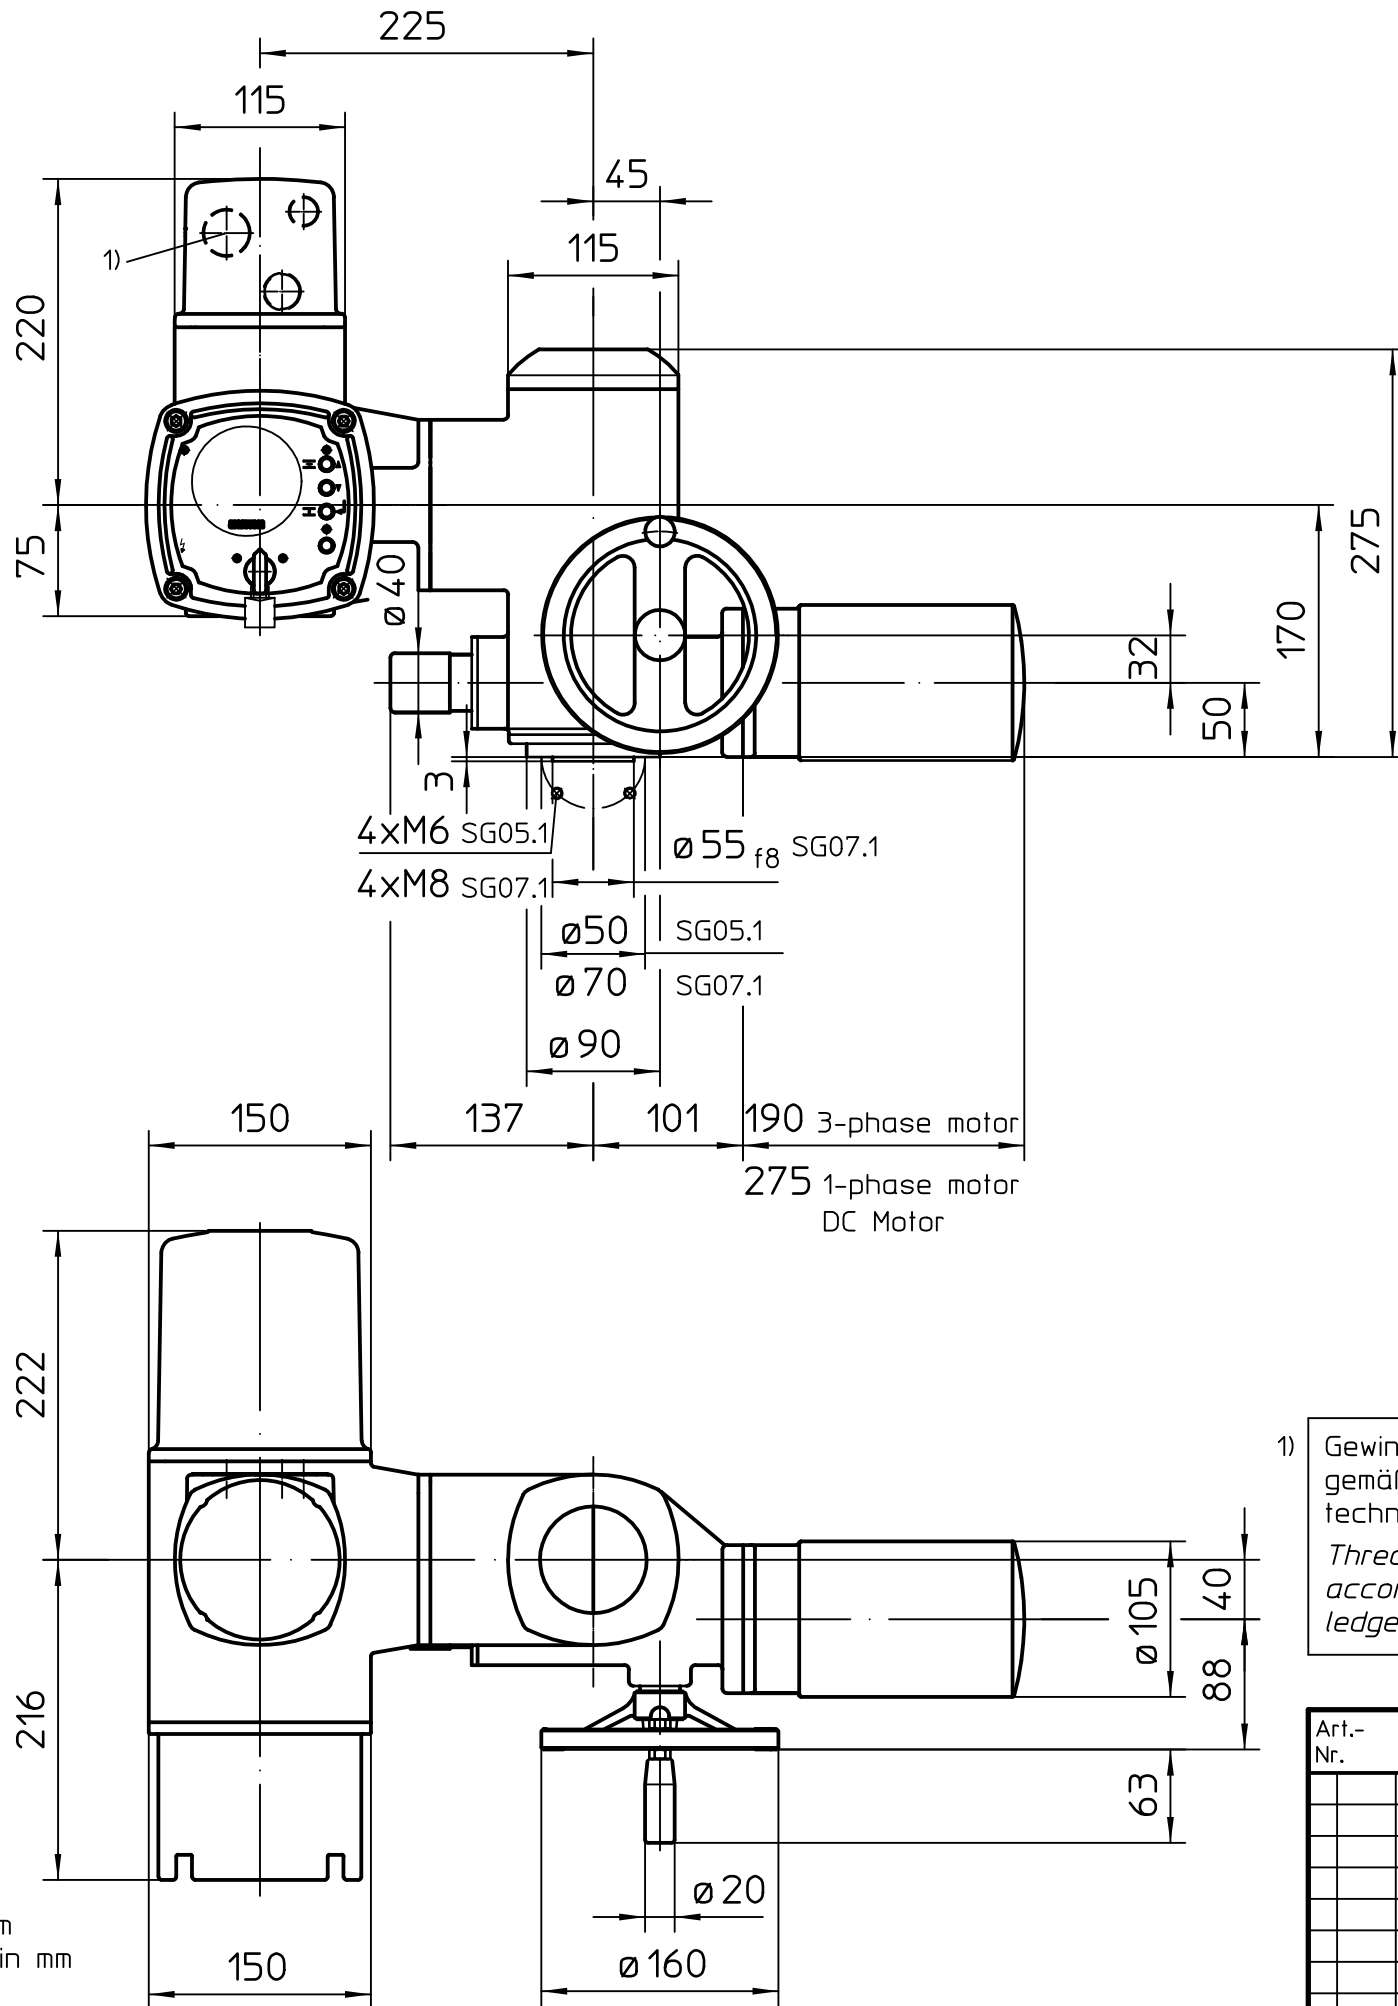

Ausführung mit therm. Überstromrelais
Version with thermal overload relay

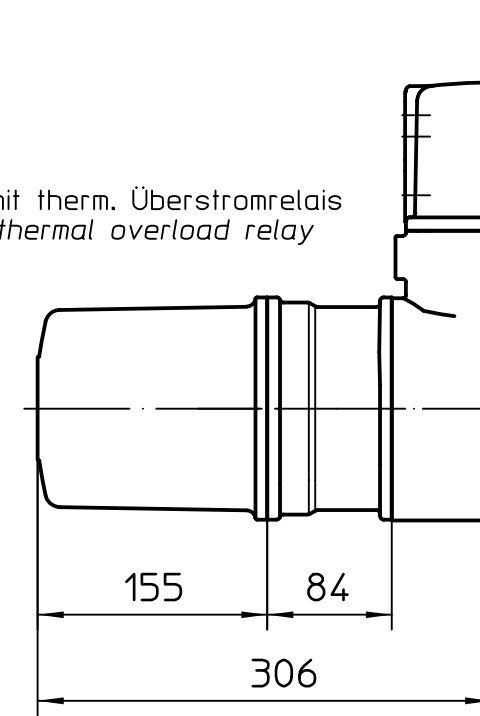

1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung bzw.
techn. Datenblatt
*Threads for cable entries
according to order acknow-
ledgement or techn. data*

Art.-Nr.				Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK		Maßstab 1:5		 AUMA Riester GmbH & Co. KG			
								SG05.1-SG07.1-AC2 U3.3170 Blatt-Nr. 1 Anz. 1			
						Datum	Name				
						Bearb.	2016-05-23 Goltsev				
						Gepr.	2016-05-24 Mayer				
						Freig.	2016-05-24 Goltsev				
					AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218						
	01	341/2016	2016-05-23	Gol							
	Zust.	Änderung	Datum	Name				Montageposition E			