

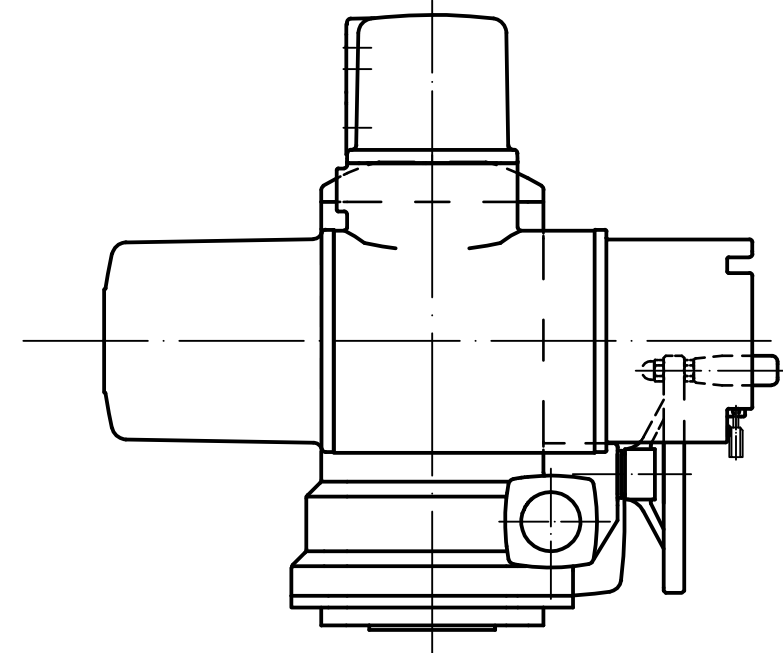
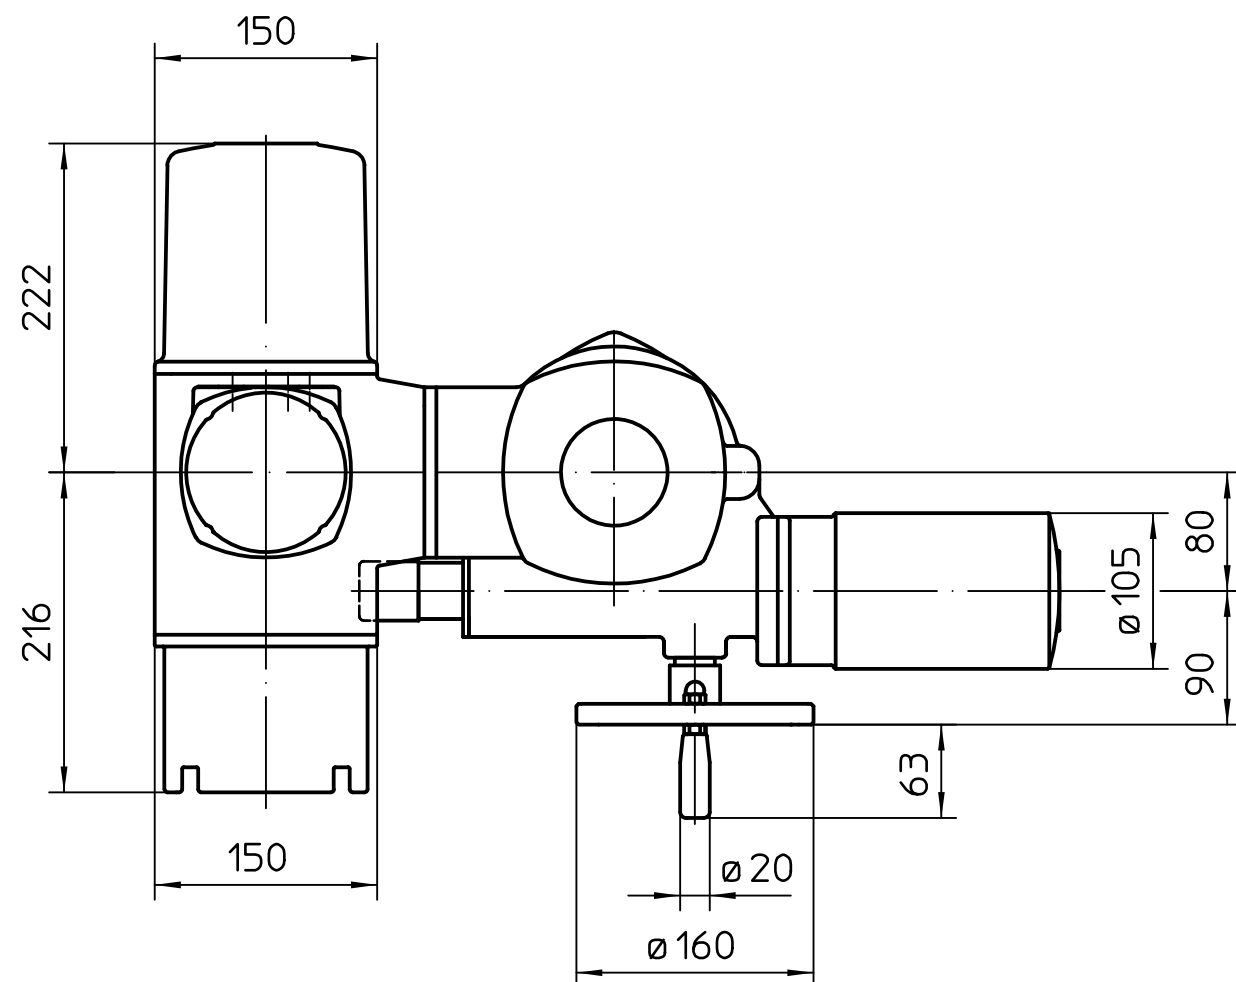


Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

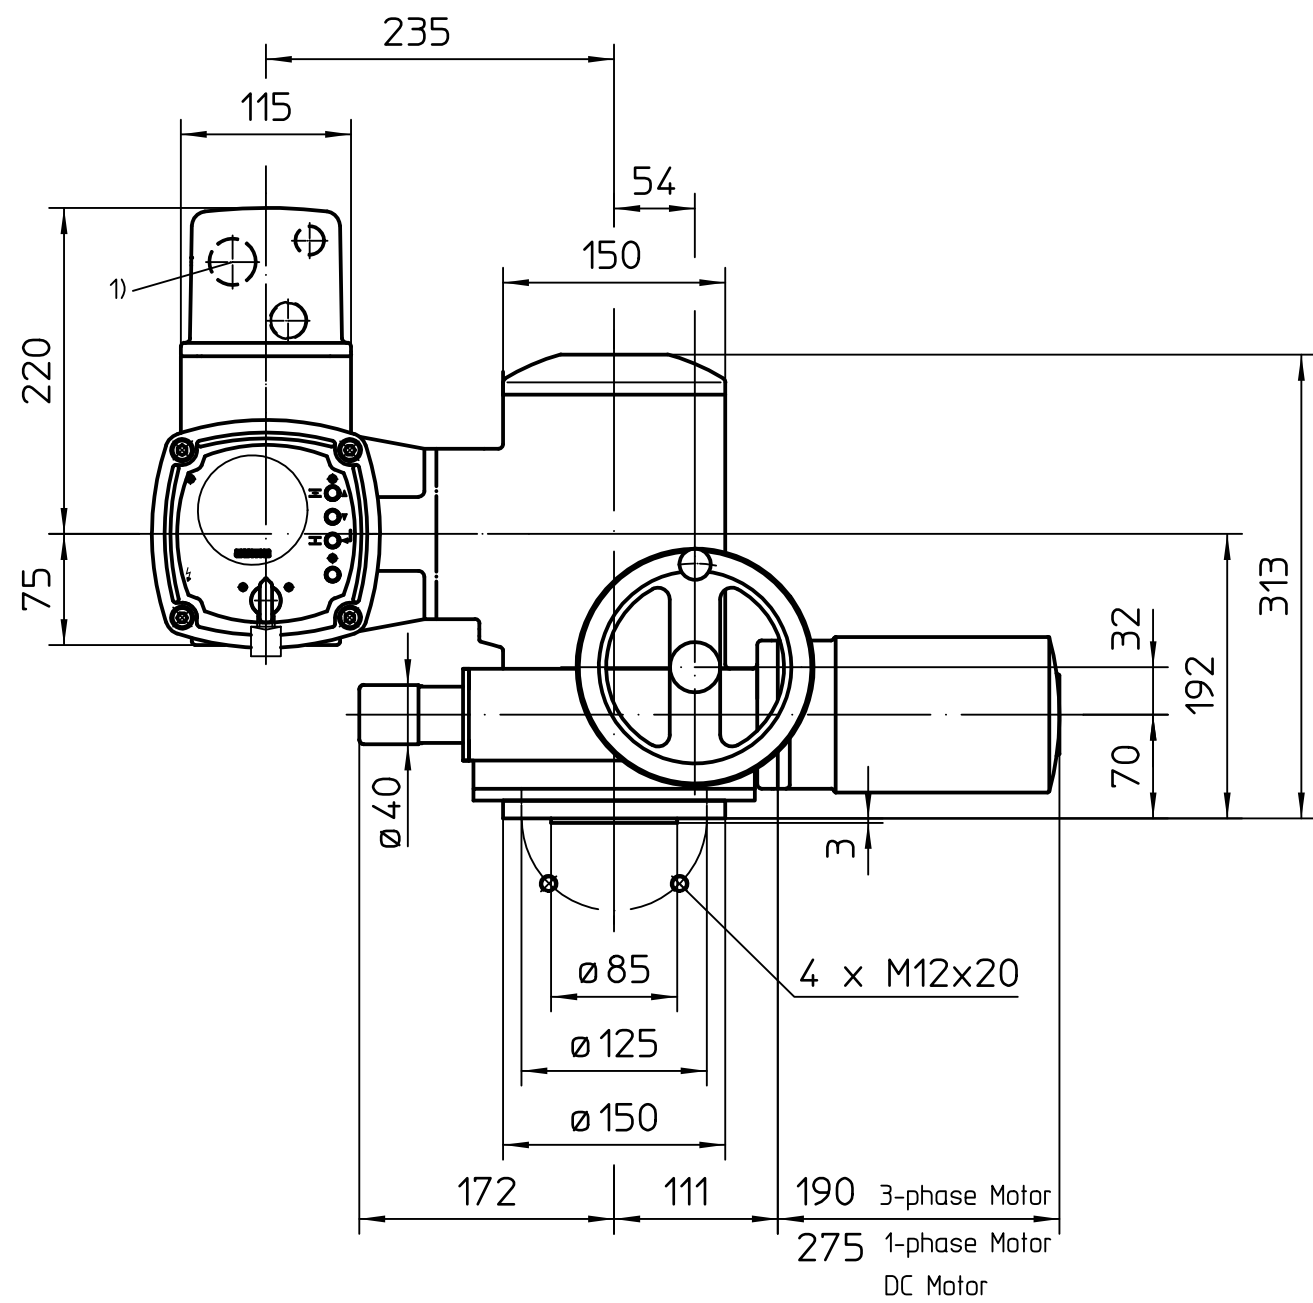

Ausführung mit therm. Überstromrelais
Version with thermal overload relay

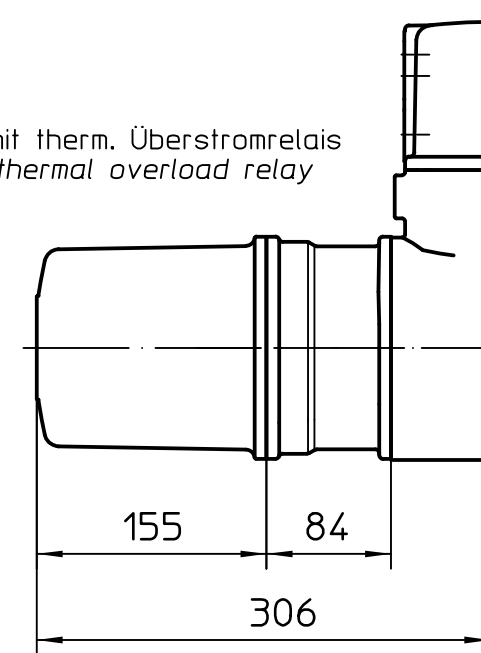

- 1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung bzw.
techn. Datenblatt
*Threads for cable entries
according to order acknow-
ledgement or techn. data*

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblatt neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet

Art.-Nr.				Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK		Maßstab		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG				
Nr.						1:5						
					Datum	Name		SG12.1-AC2				
					Bearb. 2016-12-14	Goltsev						
					Gepr. 2016-12-19	Duffner						
					Freig. 2016-12-19	Goltsev						
					AUMA Riester GmbH & Co. KG				U2.3585			
					Postfach 1362							
02	961/2016	2016-12-14	Gol		D-79373 Müllheim				Blatt-Nr. 1			
01	357/2015	2015-05-26	Gol		Tel. 07631/809-0				Anz. 1			
	Zust.	Änderung	Datum	Name	Fax 07631/13218				Montageposition E			