

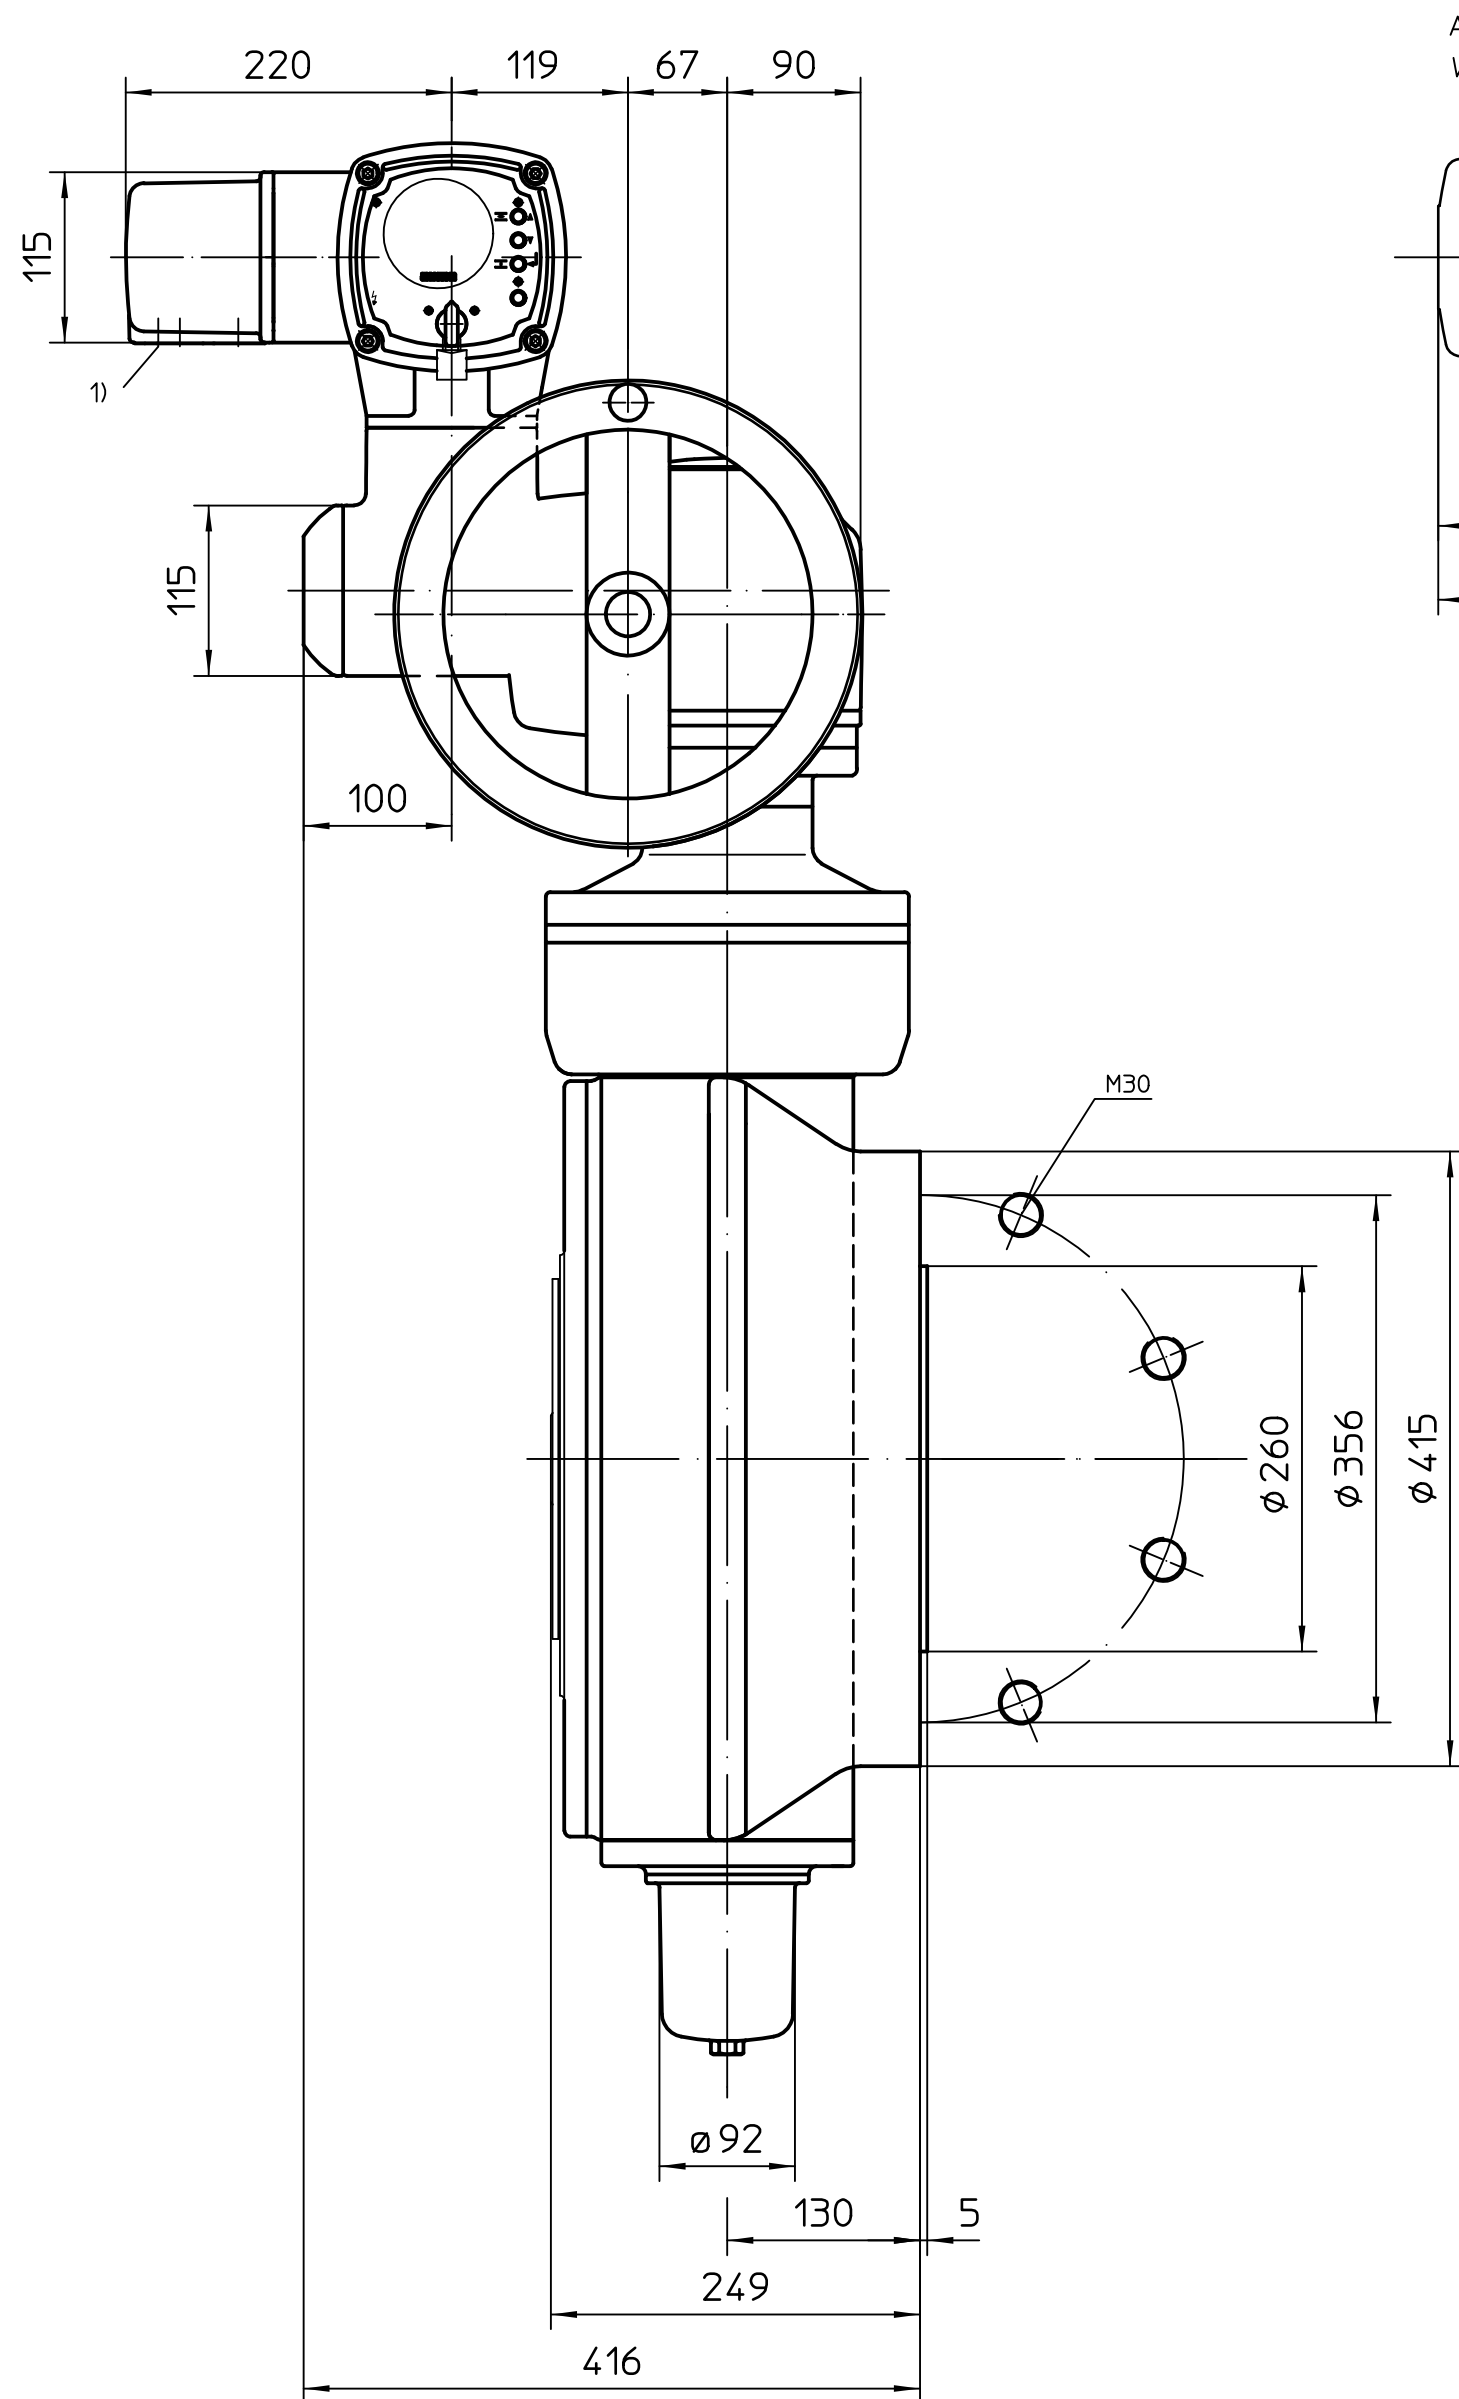


Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

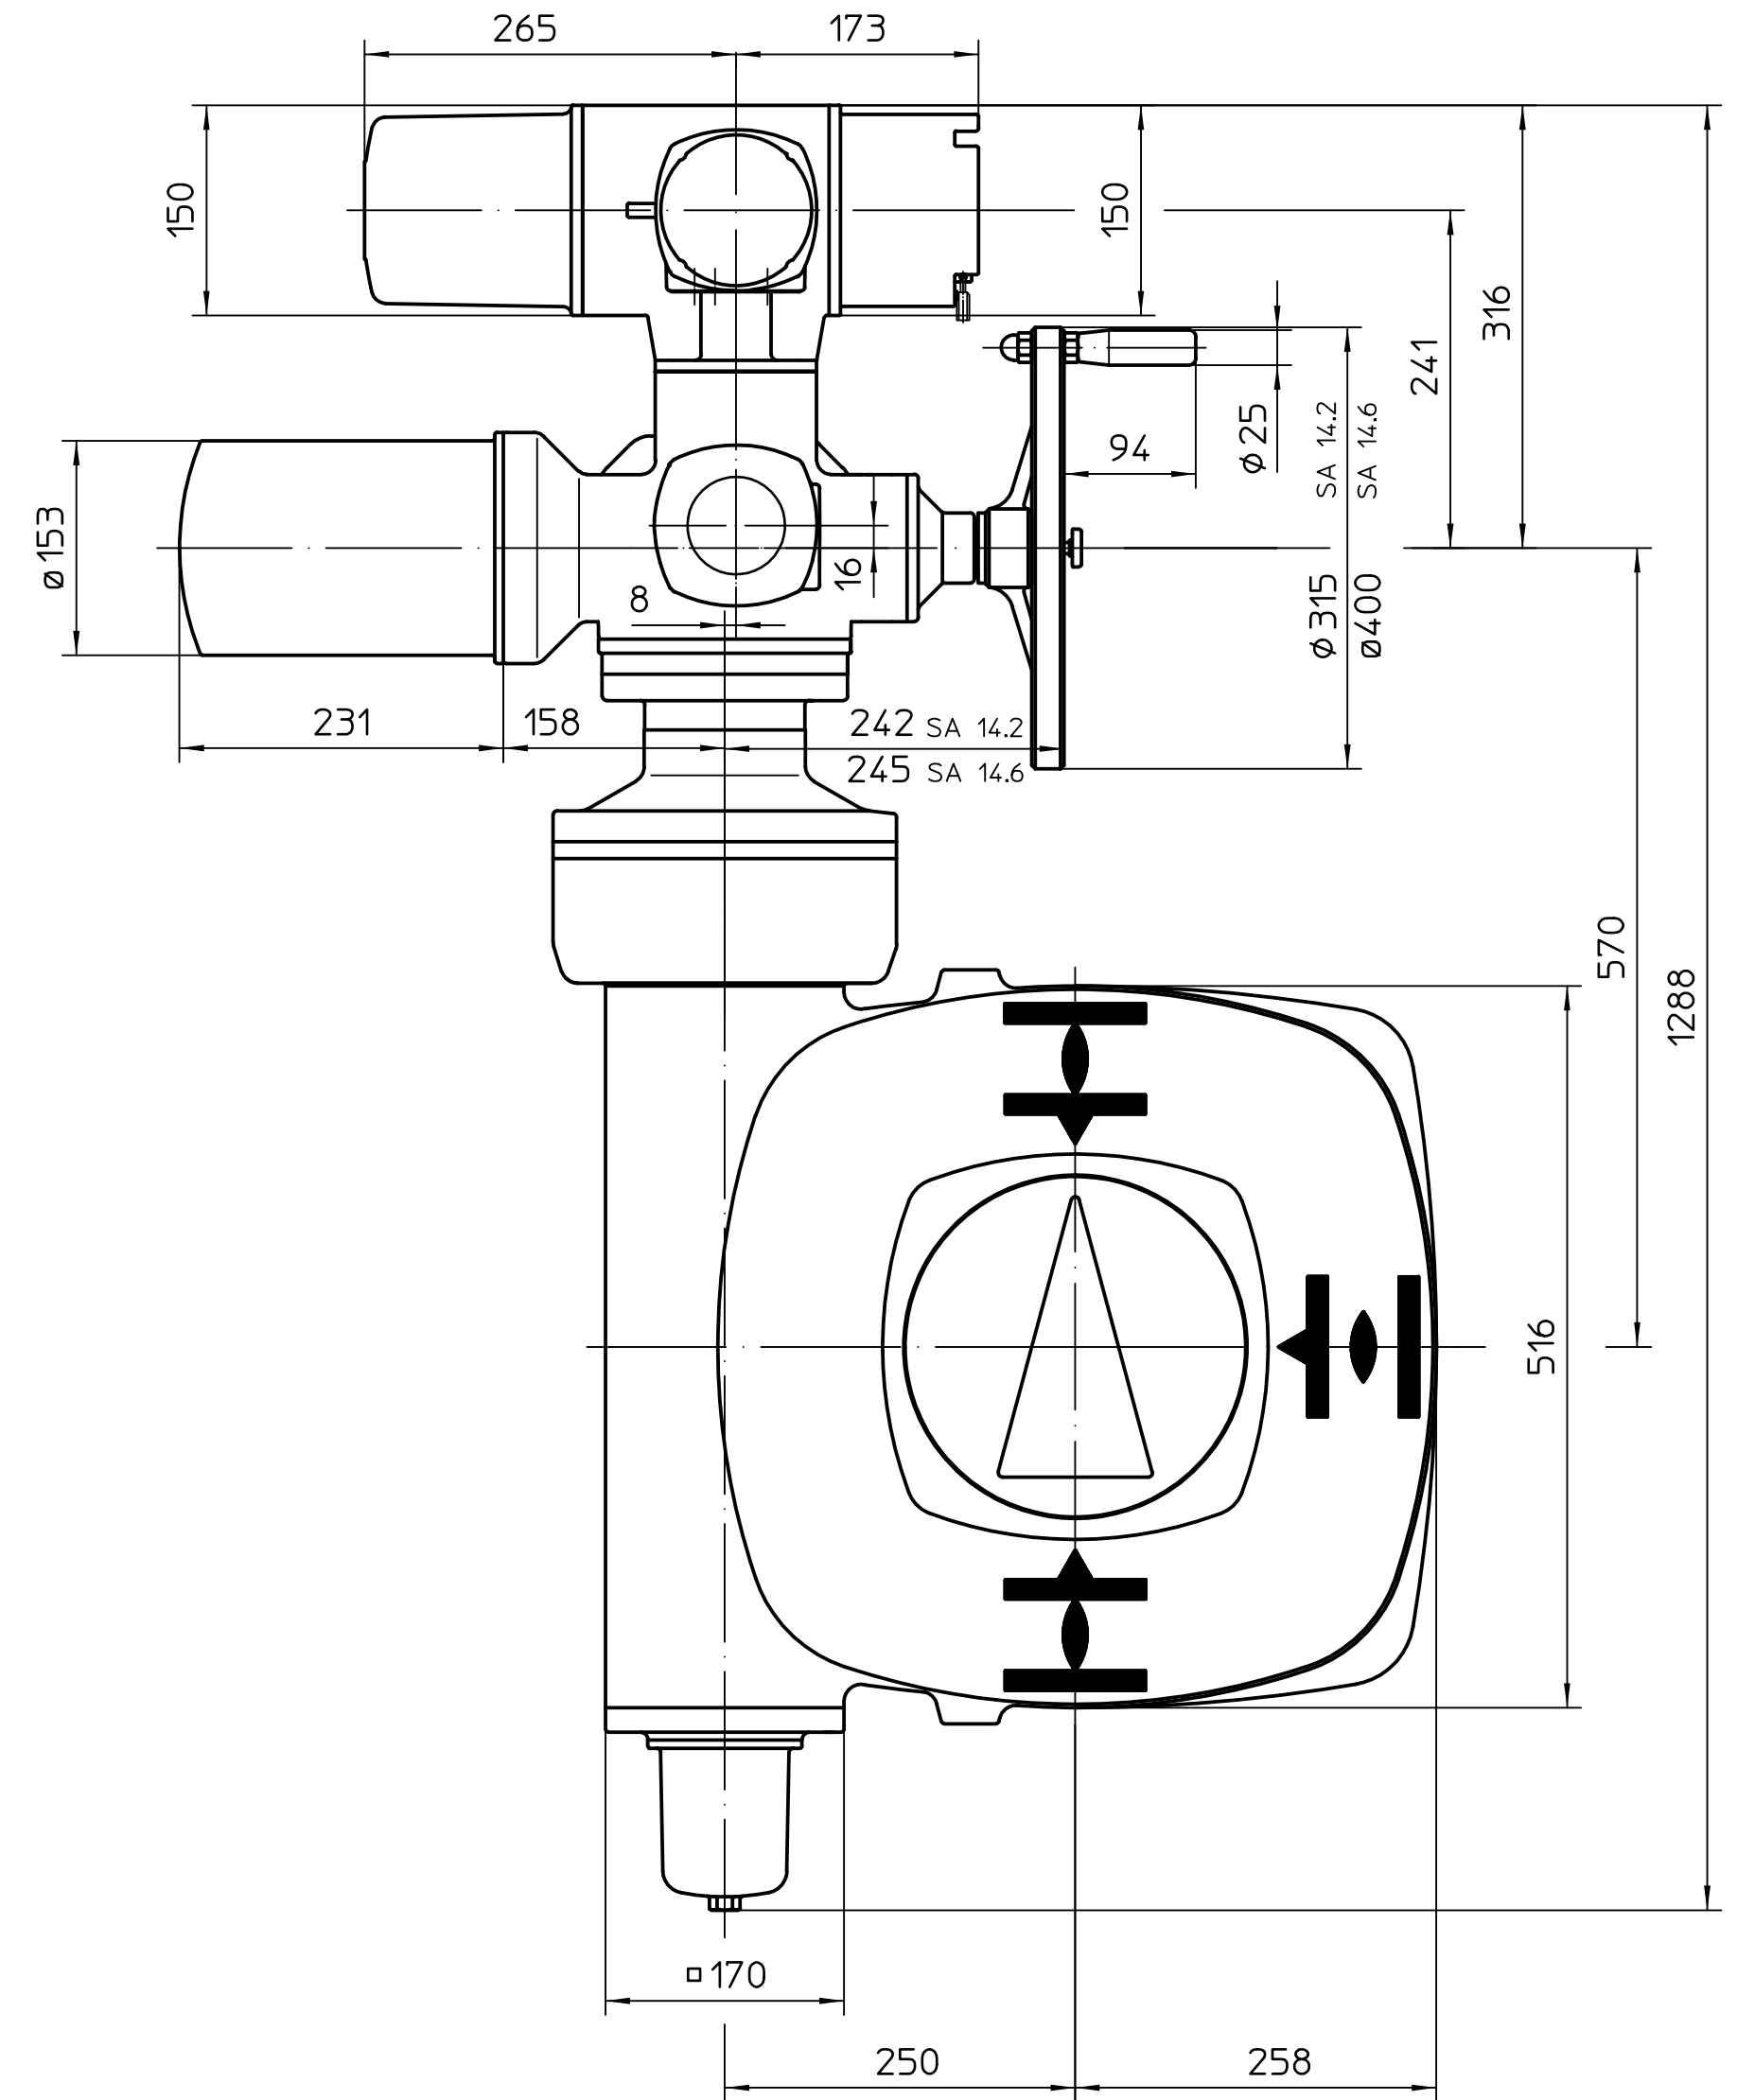

Ausführung mit therm. Überstromrelais
Version with thermal overload relay

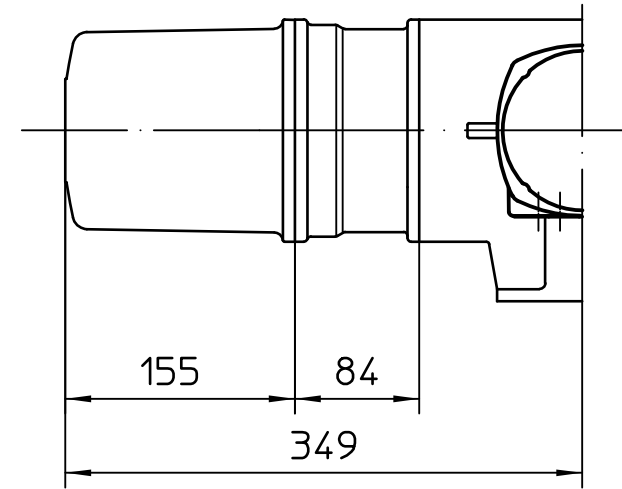

- 1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung bzw.
techn. Datenblatt
*Threads for cable entries
according to order acknow-
ledgement or techn. data*

Montage-Position A/Mounting position A

Art.- Nr.	Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK	Maßstab 1:5	auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG	
			SA(R)14.2-AC2-GS250.3 -F35-GZ250.3-LL-LR	
		Datum	Name	
		Bearb. 2012-12-05	Goltsev	
		Gepr. 2012-12-05	Duffner	
		Freig. 2012-12-05	Goltsev	
		AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Blatt- Nr. 1 Anz. 1
				gilt auch für/also valid for SA14.6

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblatt neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet