


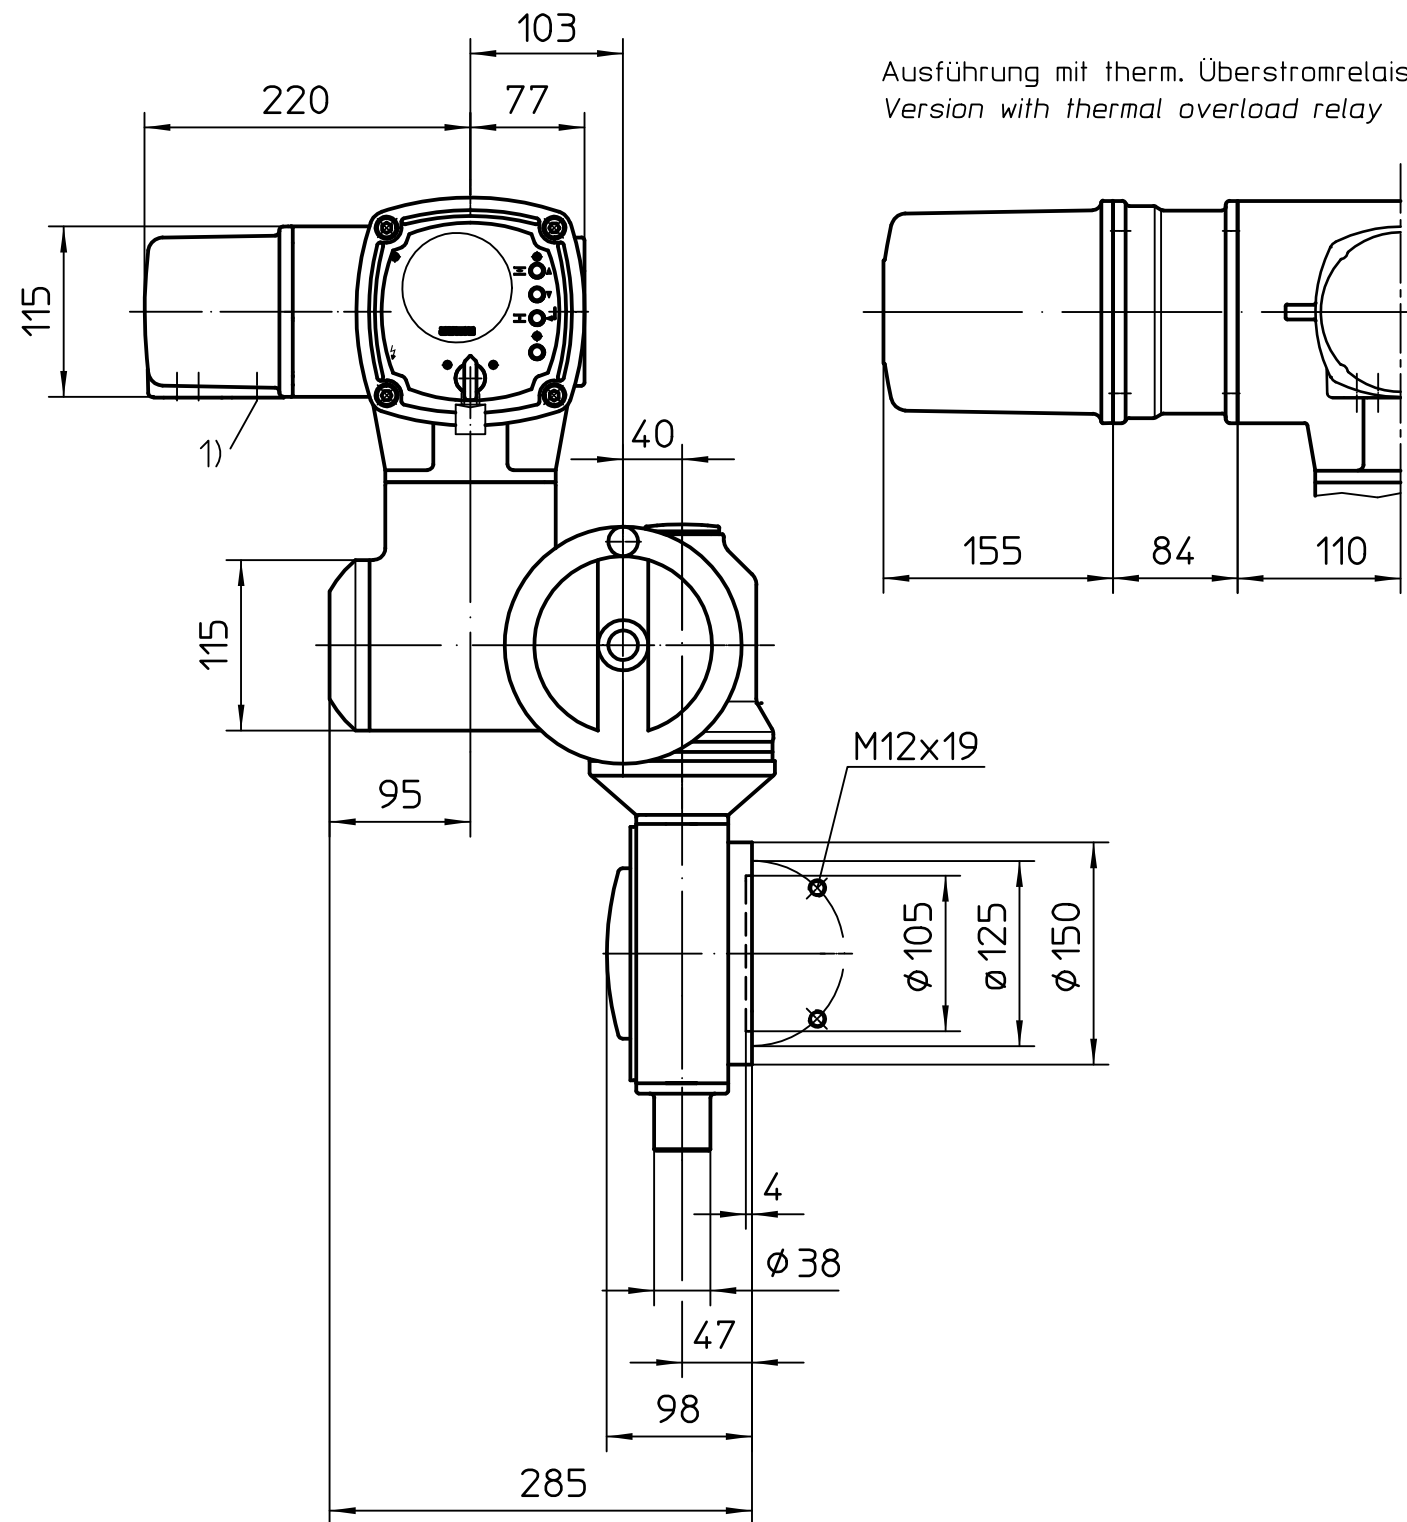


Ausführung mit therm. Überstromrelais
Version with thermal overload relay

M12x19

- 1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung bzw.
techn. Datenblatt
*Threads for cable entries
according to order acknow-
ledgement or techn. data*

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblatt neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet

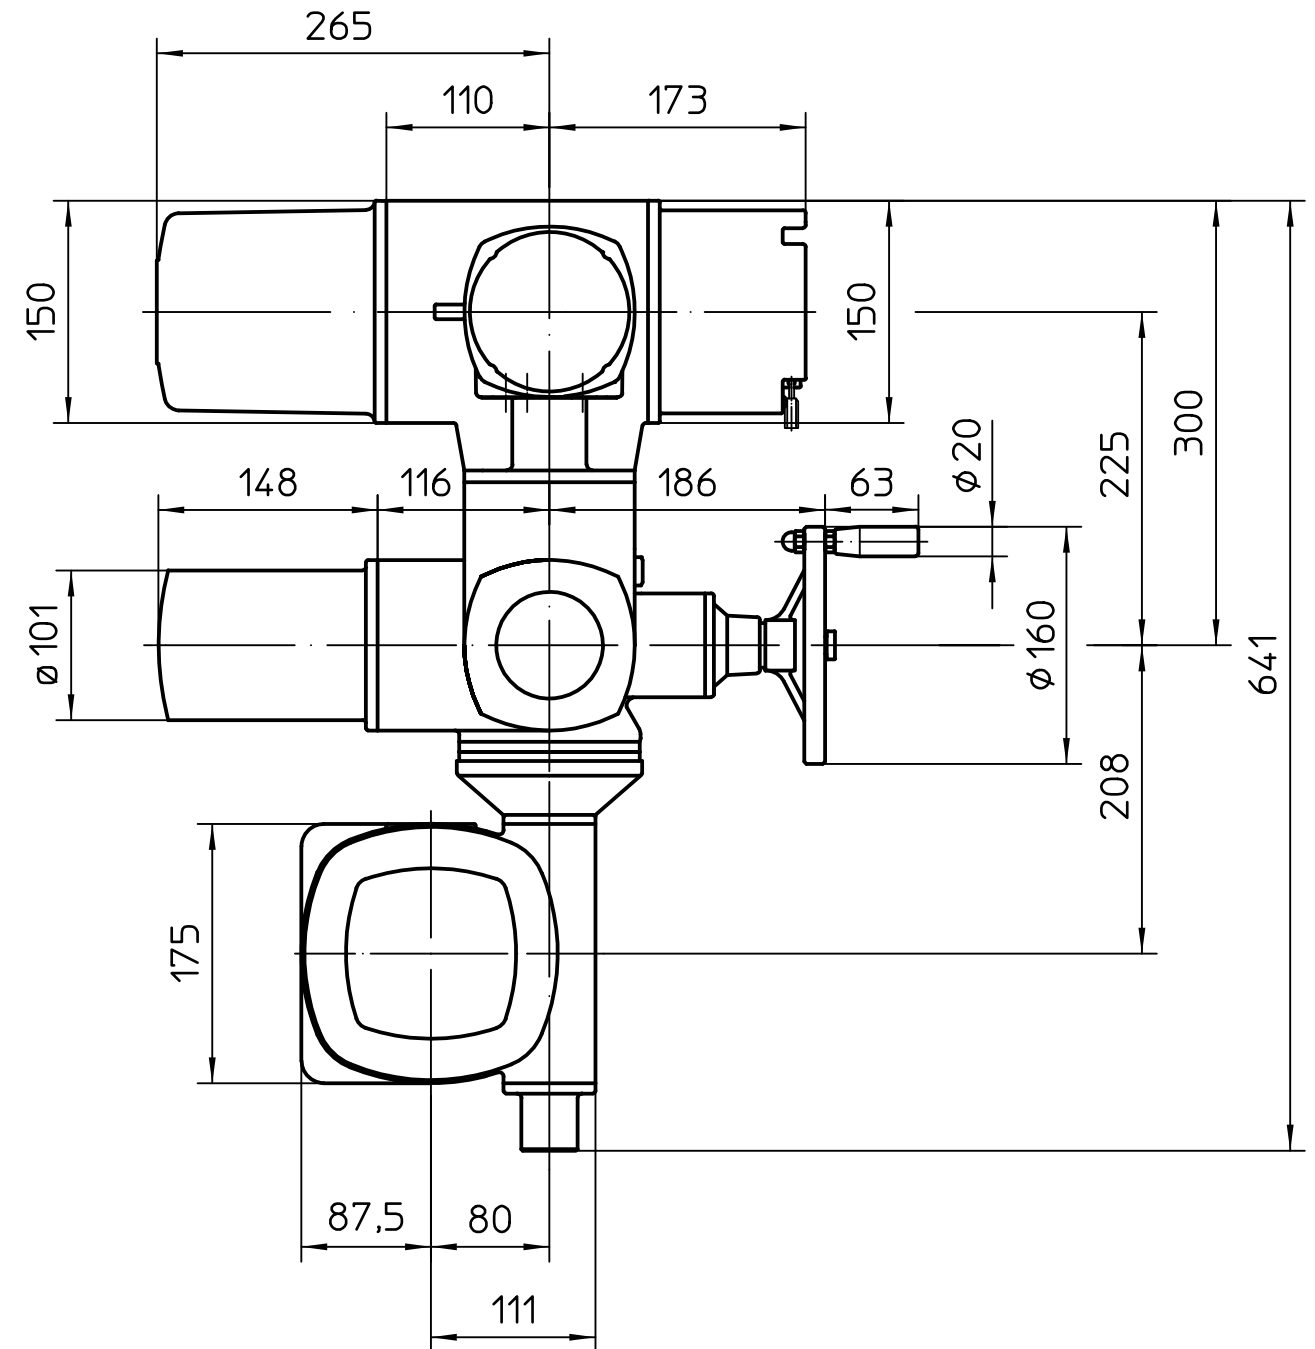

Montage-Position A/Mounting position A

Passmaß Abmaße

Art.- Nr.				Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK		Maßstab		auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5			
					Datum	Name		SA(R)07.2-AC2-GS80.3 -F12-Version RR-RL	
				Bearb.	2013-02-14	Goltsev			
				Gepr.	2013-02-18	Duffner			
				Freig.	2013-02-18	Goltsev		U3.3974	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218					
								Blatt- Nr. 1	
								Anz. 1	
	Zust.	Änderung	Datum	Name	gilt auch für/also valid for SA07.6				