

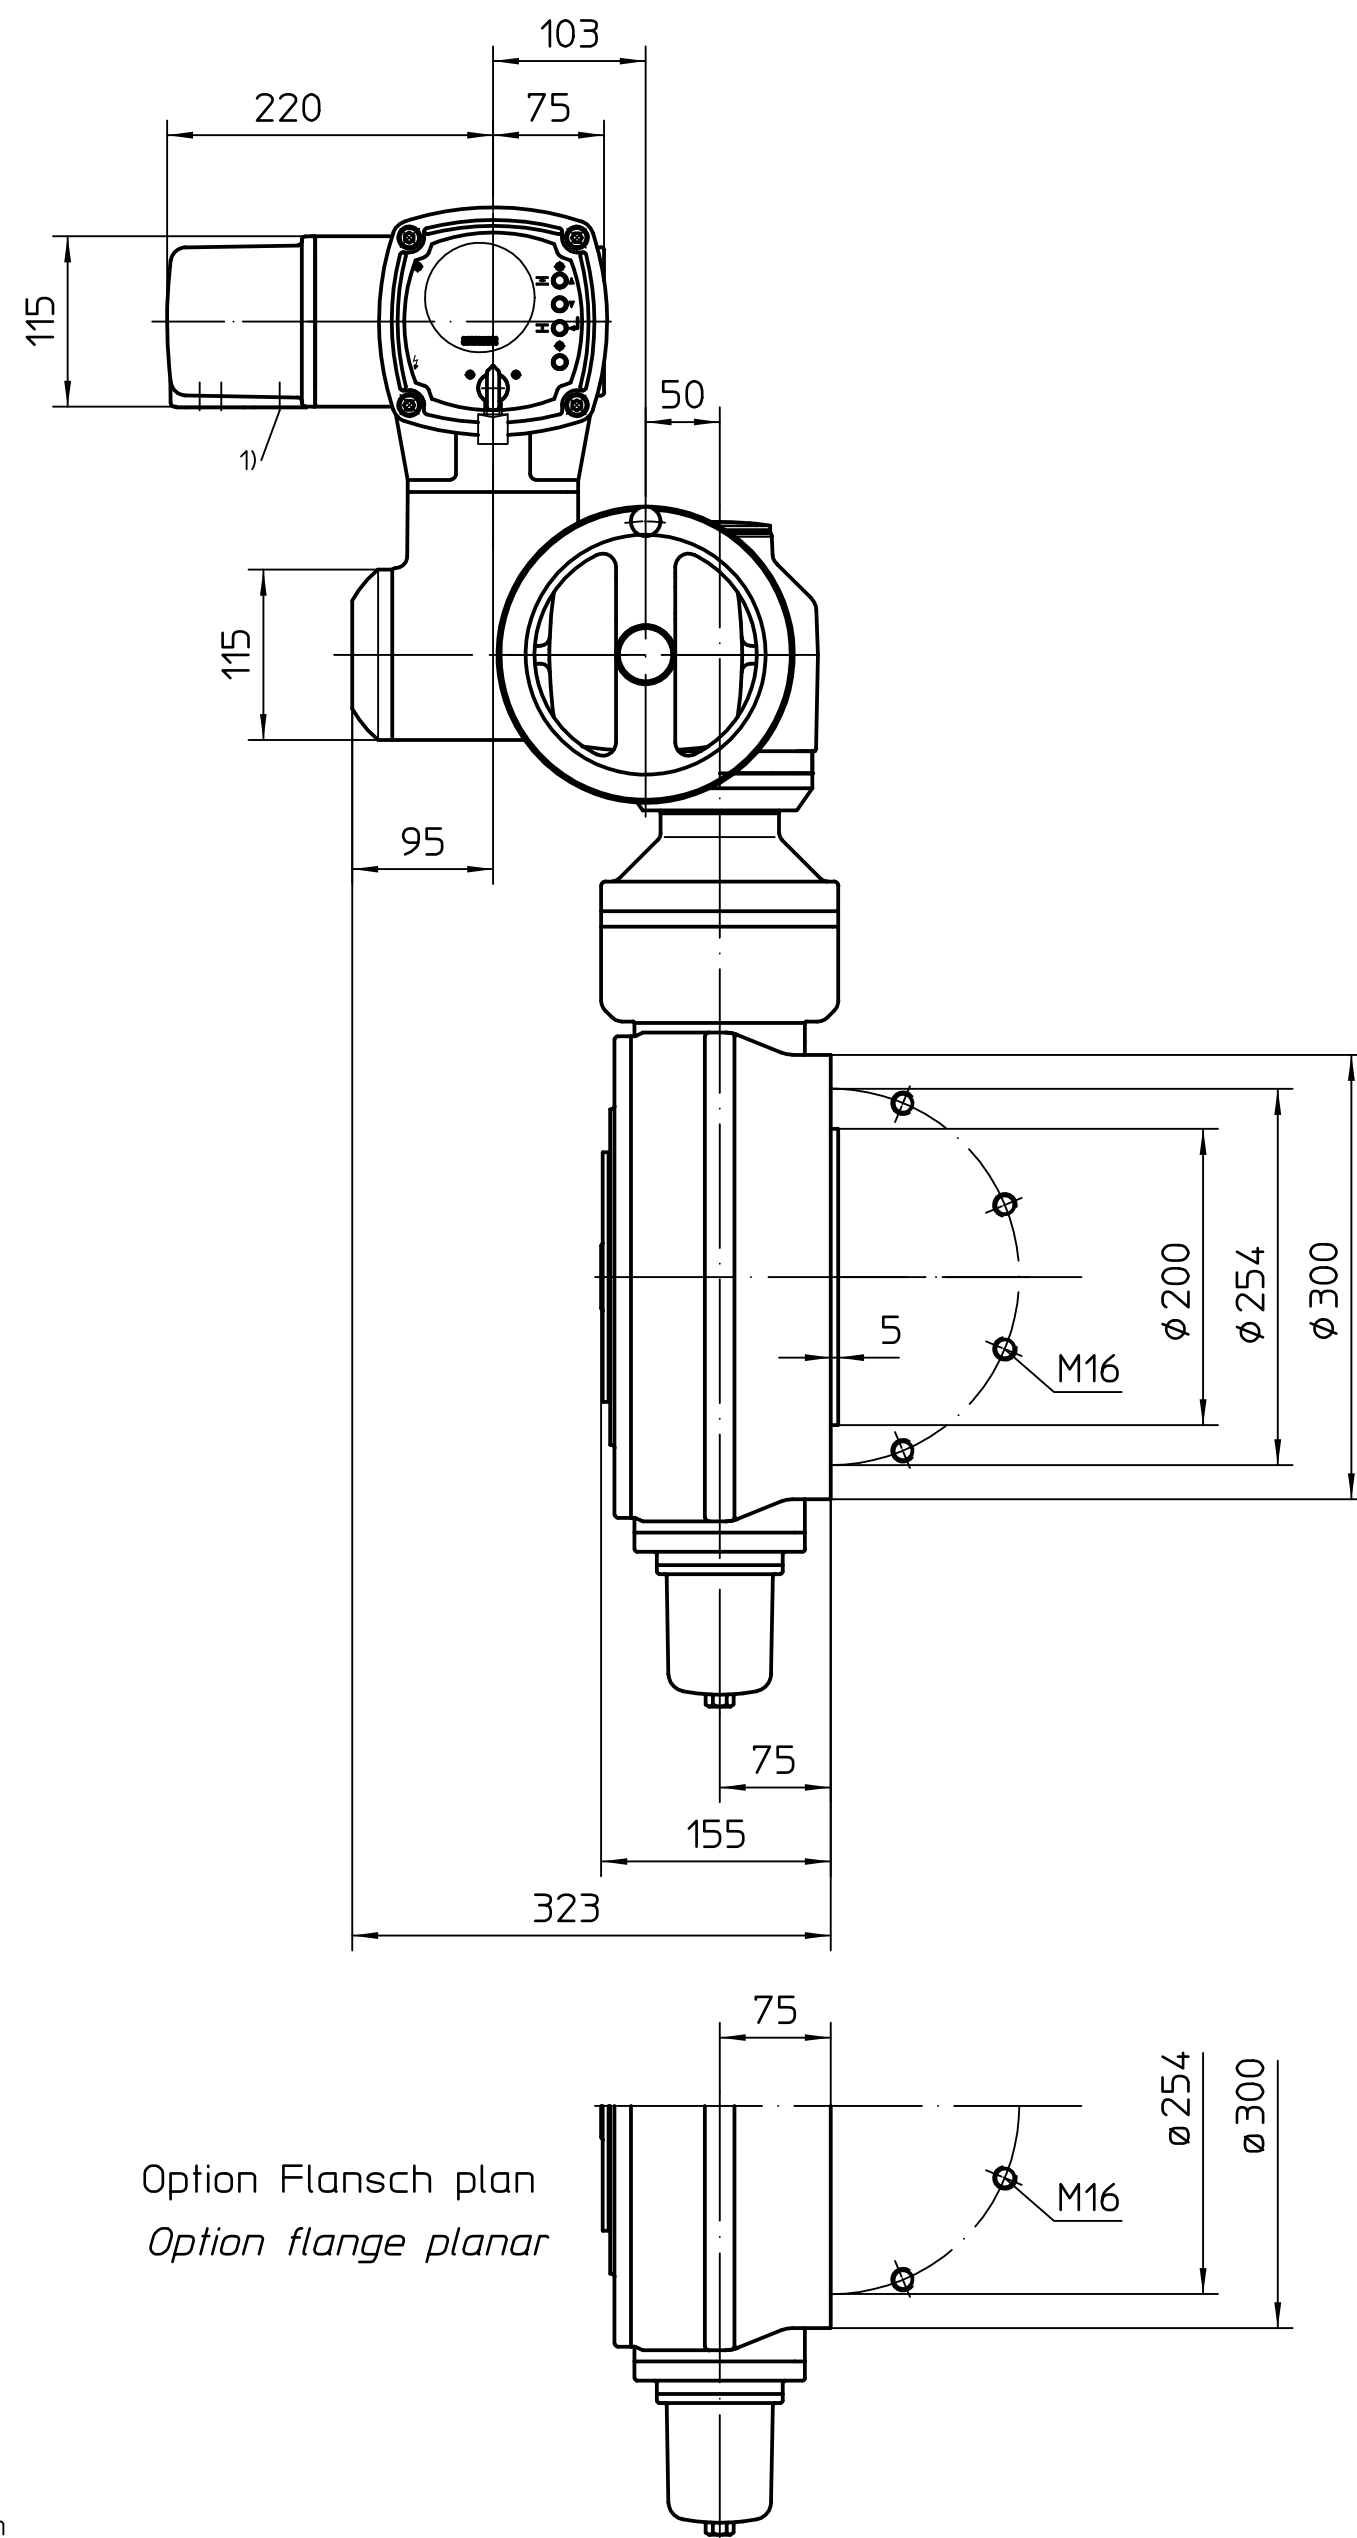


Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

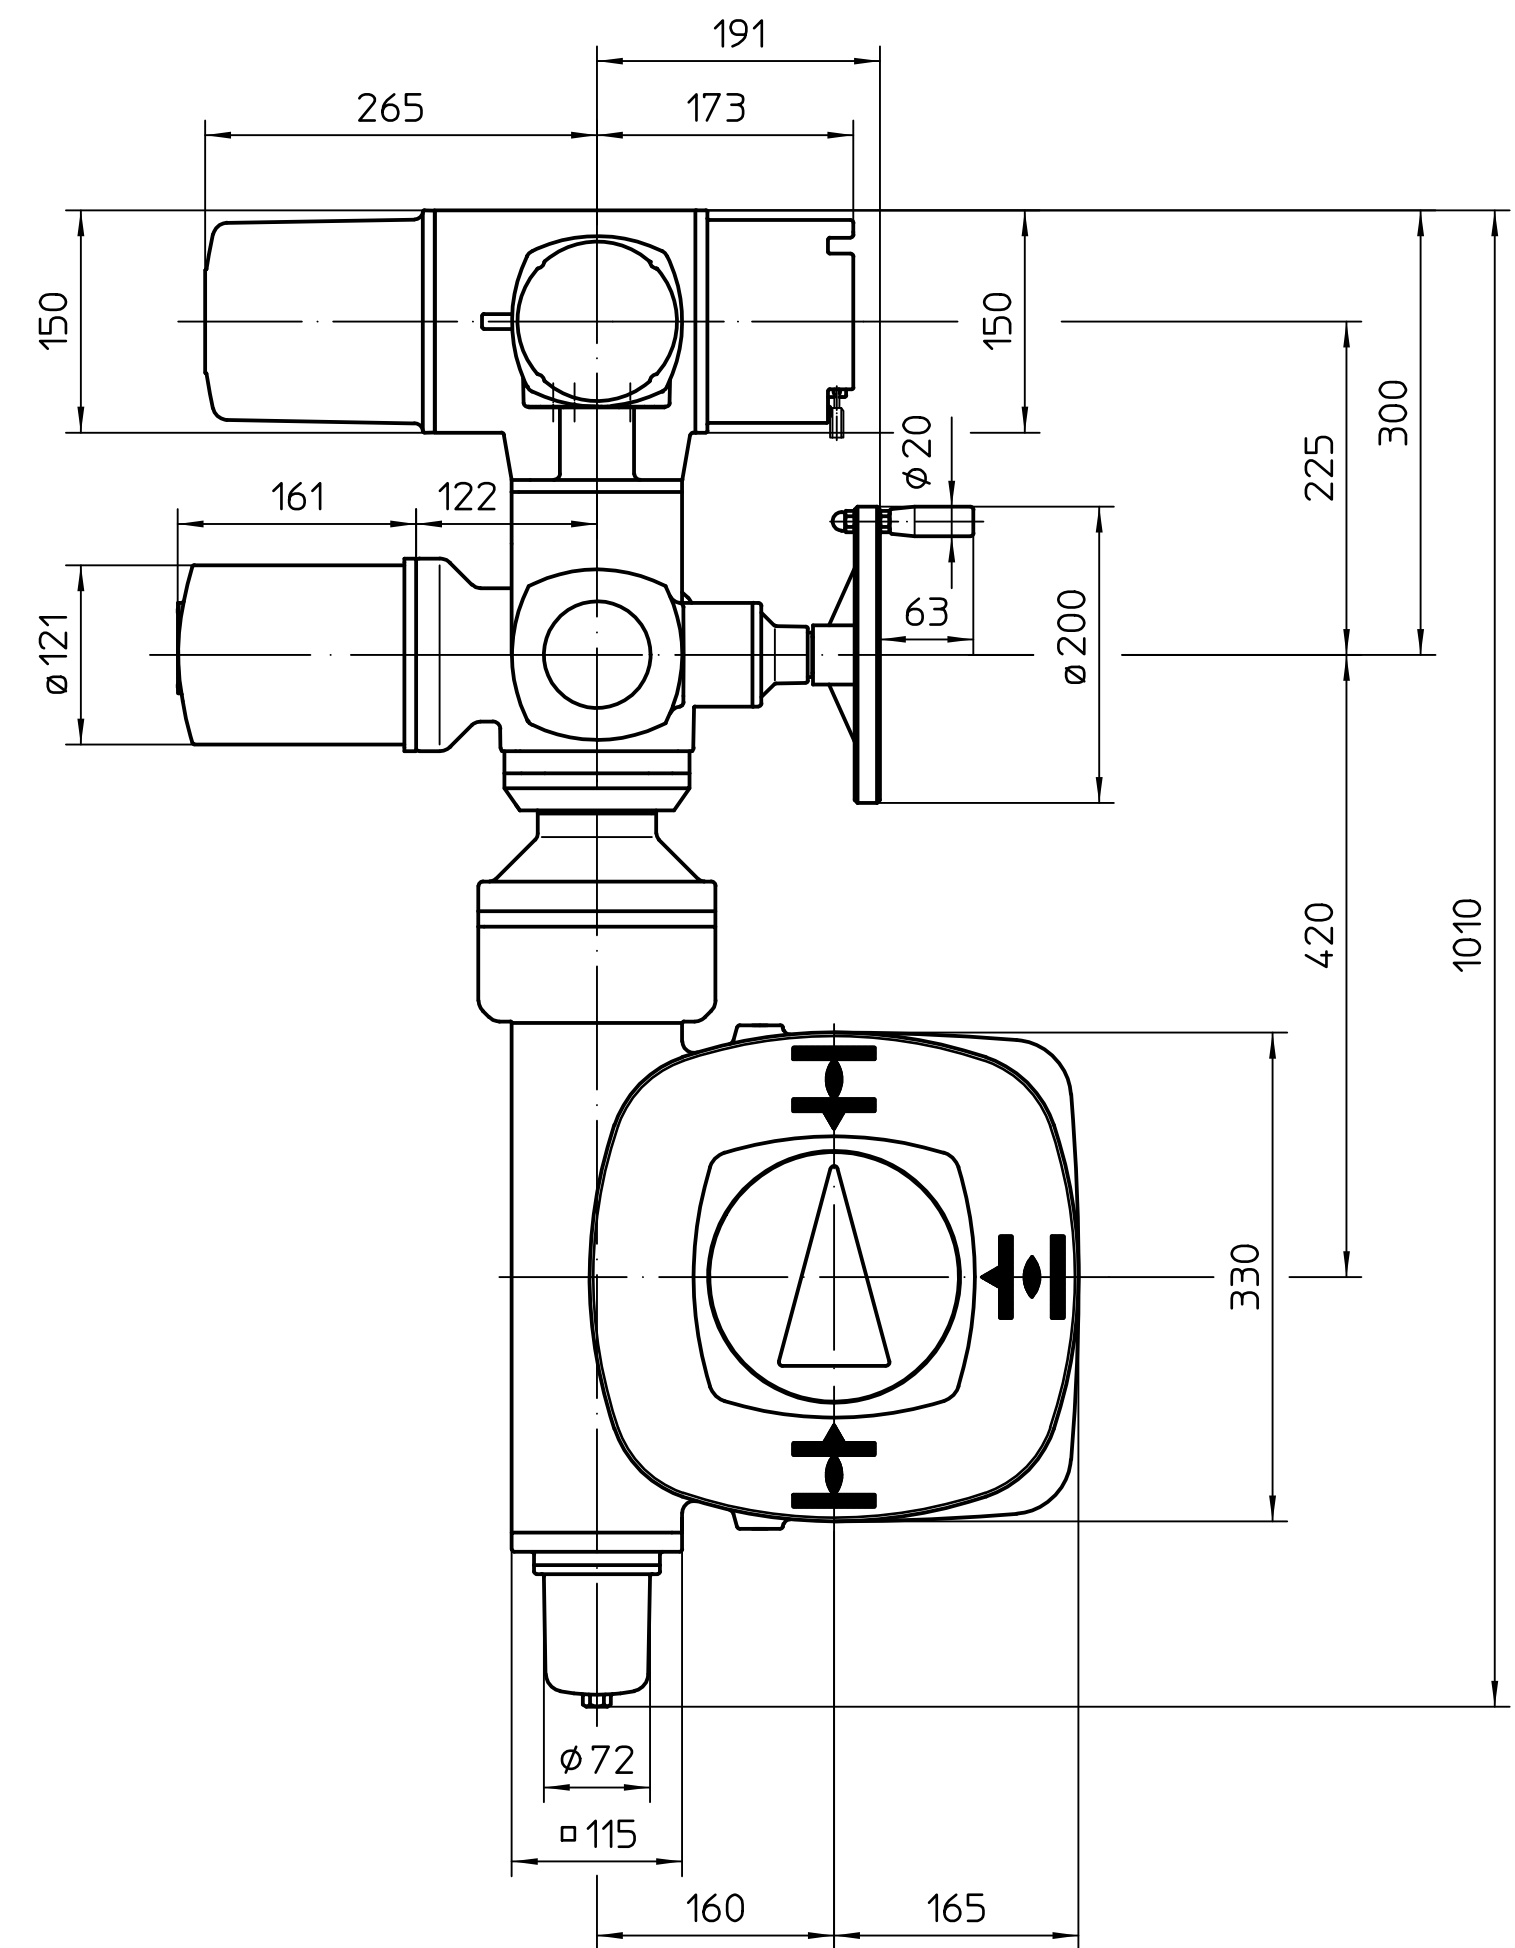

Ausführung mit therm. Überstromrelais
Version with thermal overload relay

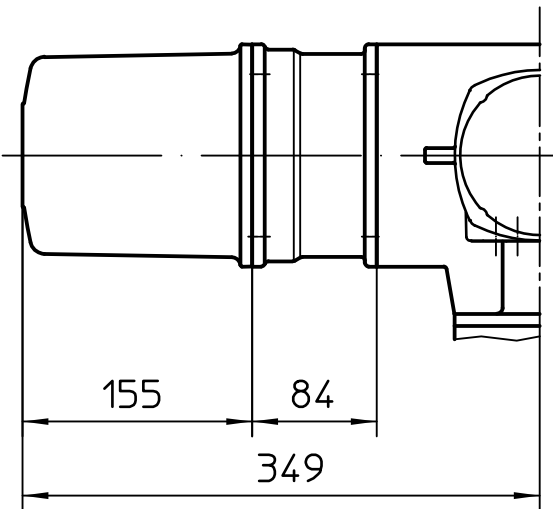

- 1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung bzw.
techn. Datenblatt
Threads for cable entries
according to order acknow-
ledgement or techn. data

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblatt neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet

Montage-Position A/Mounting position A

Art.- Nr.				Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK		Maßstab		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG					
						1:5							
					Datum	Name		SA(R)10.2-AC2-GS160.3 -F25-GZ160.3-LL-LR					
				Bearb.	2013-11-15	Goltsev							
				Gepr.	2013-11-15	Duffner							
				Freig.	2013-11-15	Goltsev							
				AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218				U2.4175					
								Blatt- Nr. 1 Anz. 1					
	Zust.	Änderung	Datum	Name									