




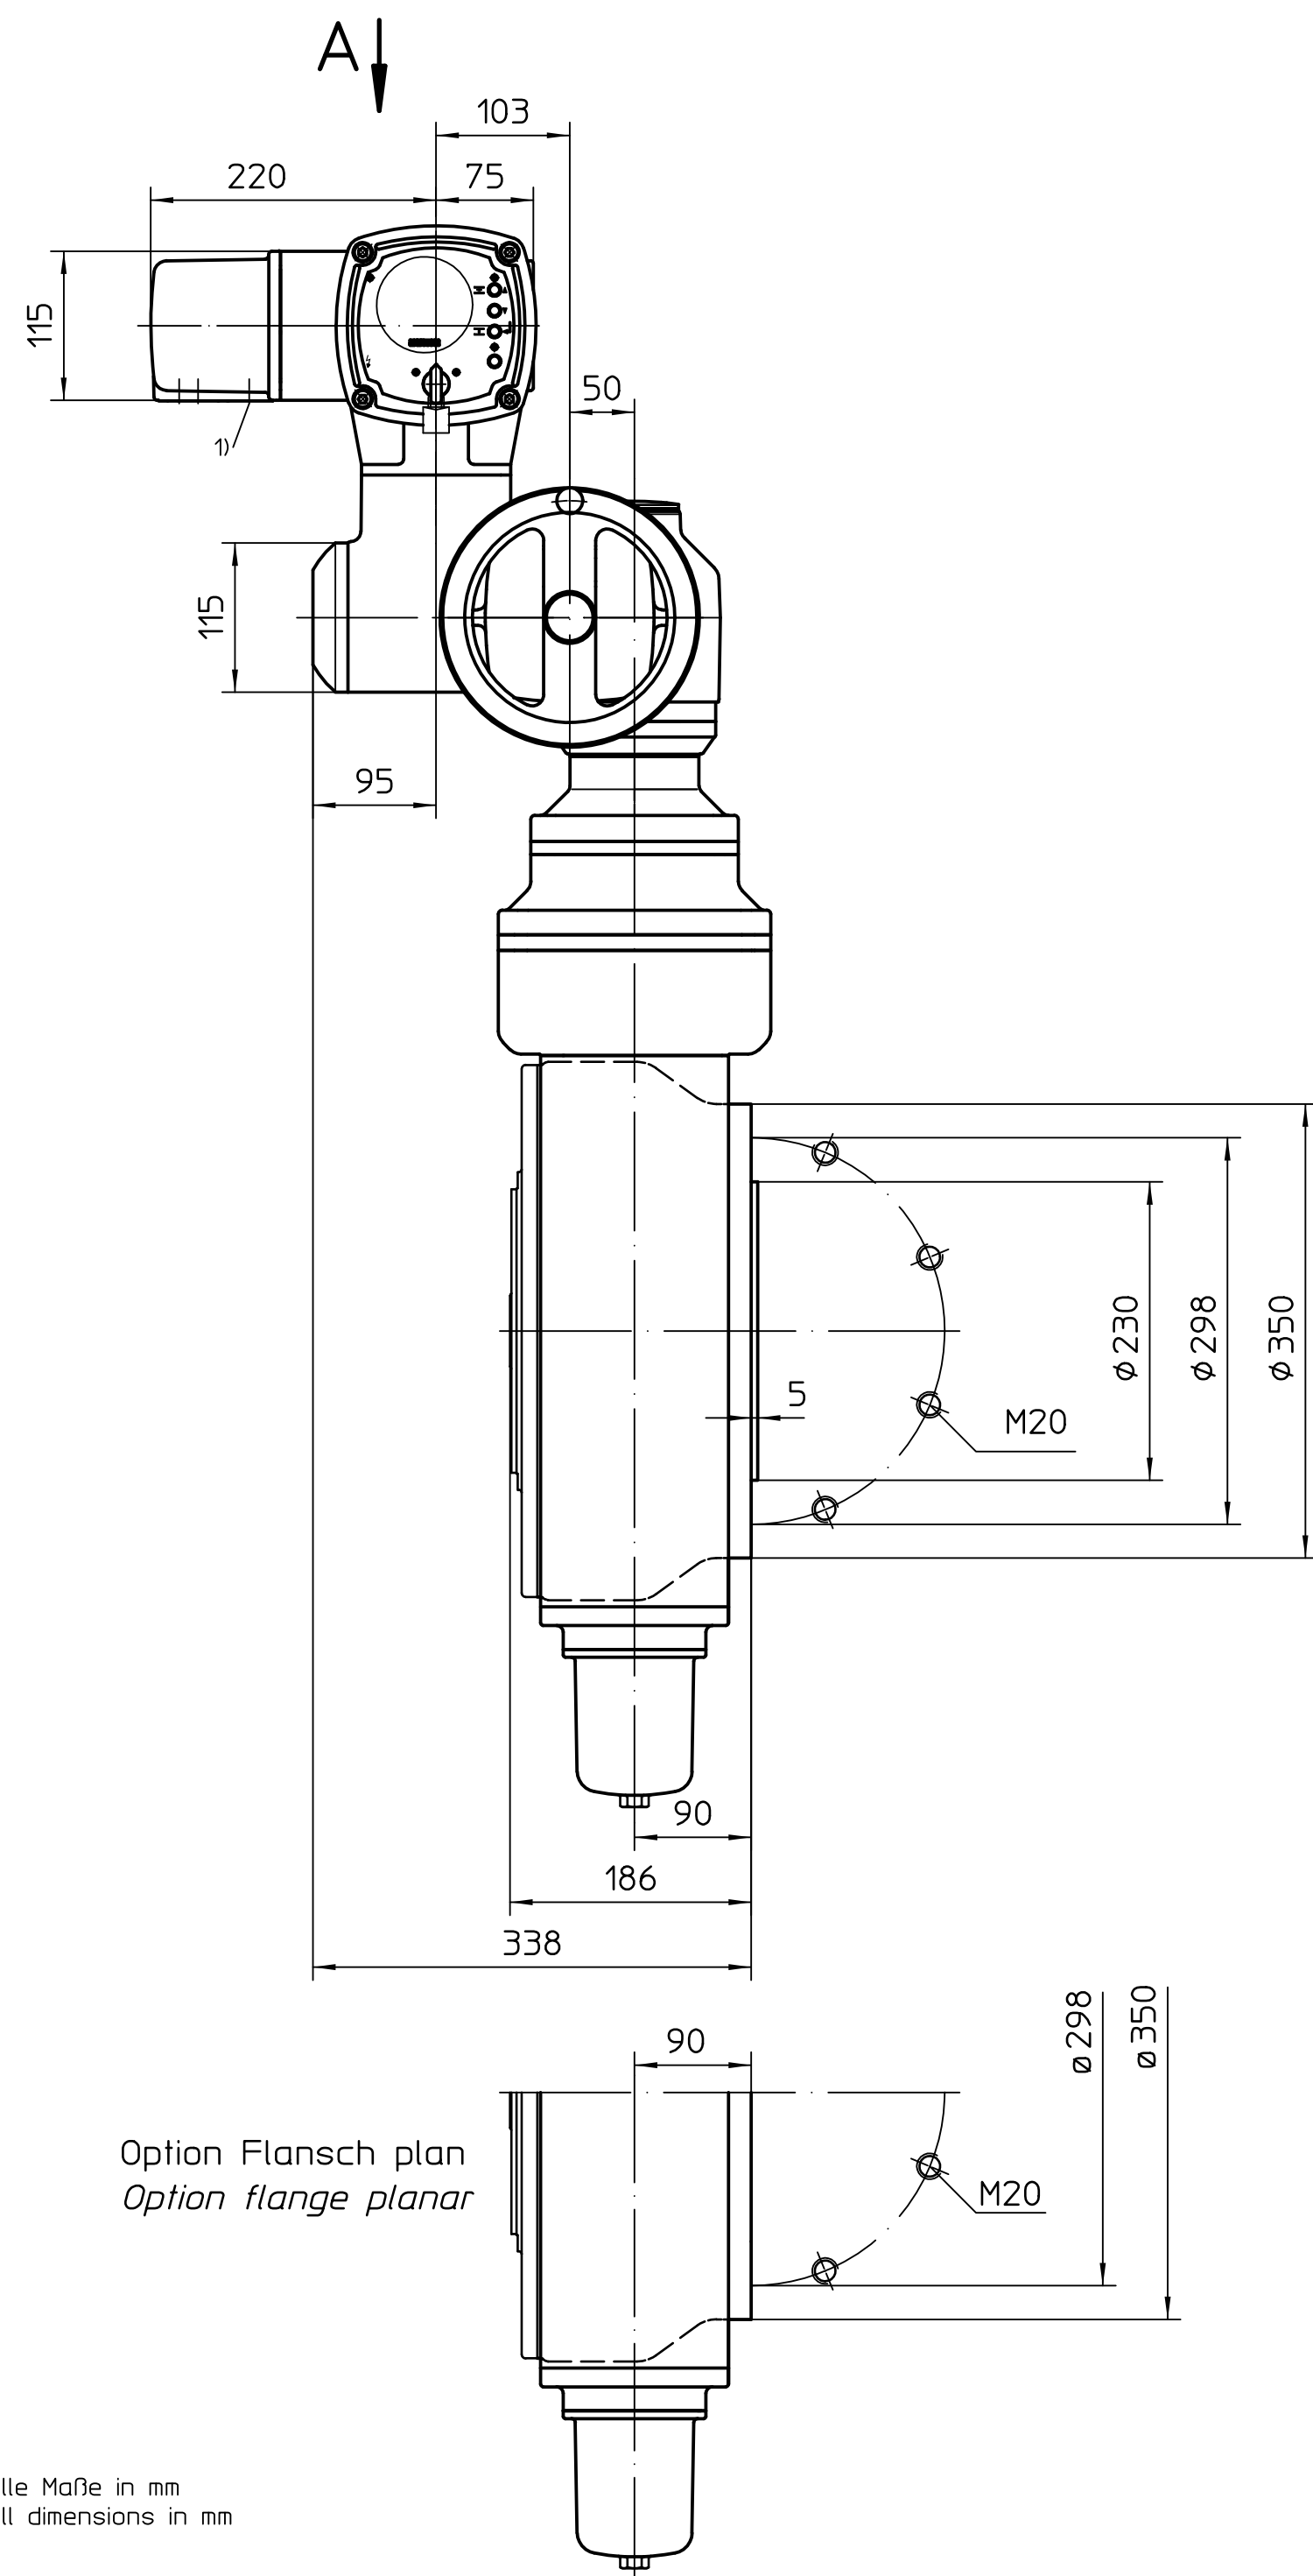


Ausführung mit therm. Überstromrelais
Version with thermal overload relay

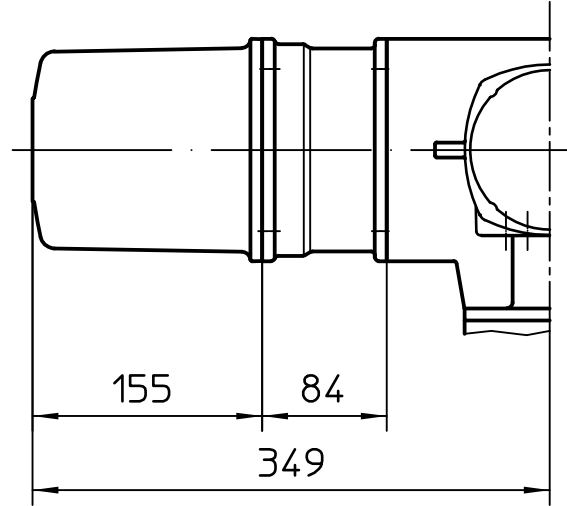

Ansicht A
View A

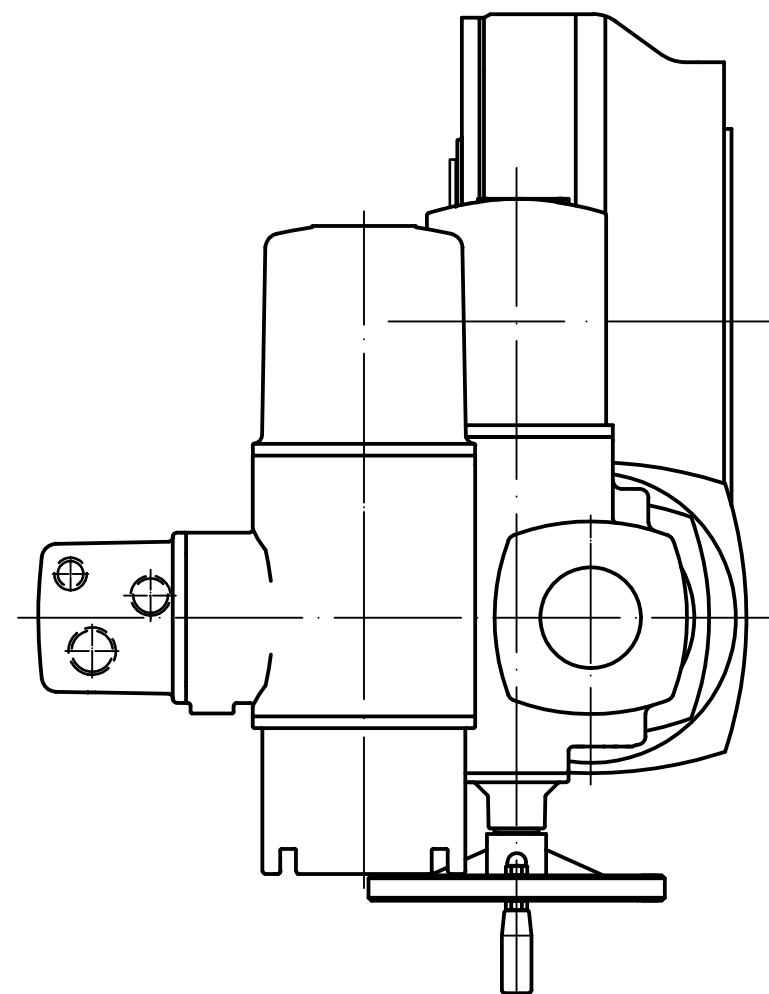

- 1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung bzw.
techn. Datenblatt
*Threads for cable entries
according to order acknow-
ledgement or techn. data*

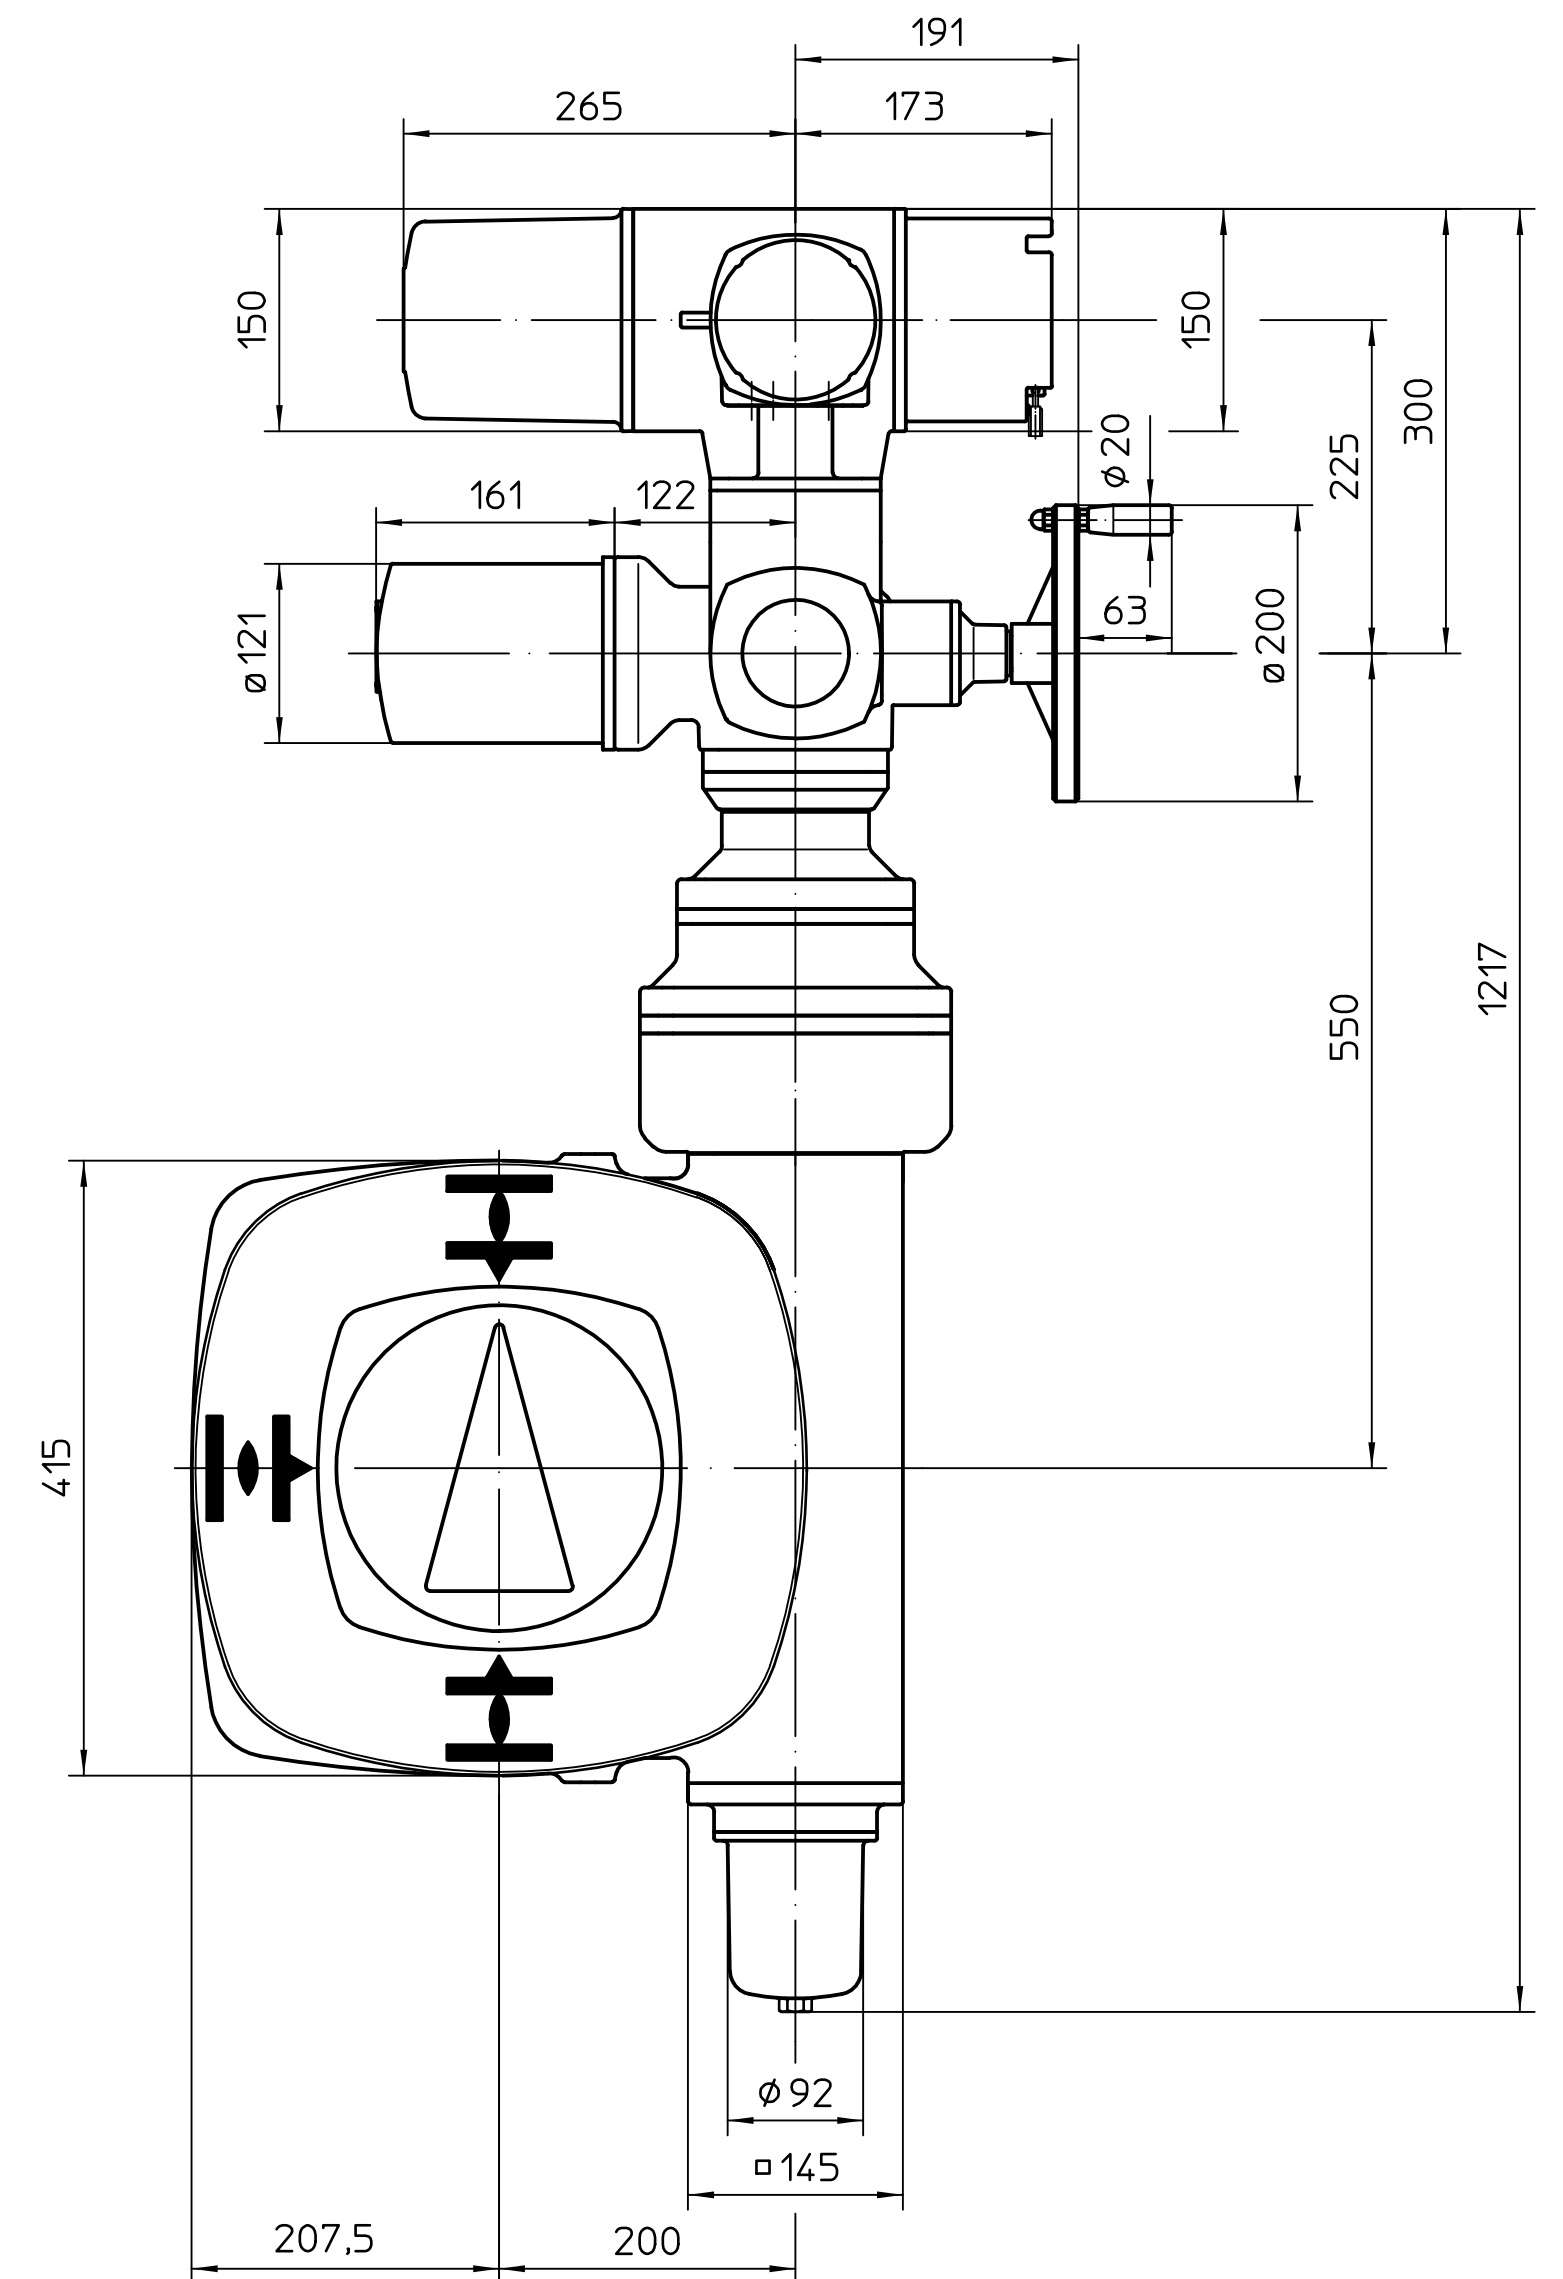

Montage-Position A/Mounting position A

Art.-Nr.				Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK				Maßstab		 AUMA Riester GmbH & Co. KG					
								1:5							
								Datum		Name		SA(R)10.2-AC2-GS200.3 -F30-GZ200.3-RR-RL			
								Bearb. 2015-01-19		Goltsev					
								Gepr. 2015-01-21		Duffner					
								Freig. 2015-01-21		Goltsev		U2.4354			
								AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218							
	01	038/2015	2015-01-19					Gol		Blatt-Nr. 1 Anz. 1					
	Zust.	Änderung	Datum					Name							
										16:1					