

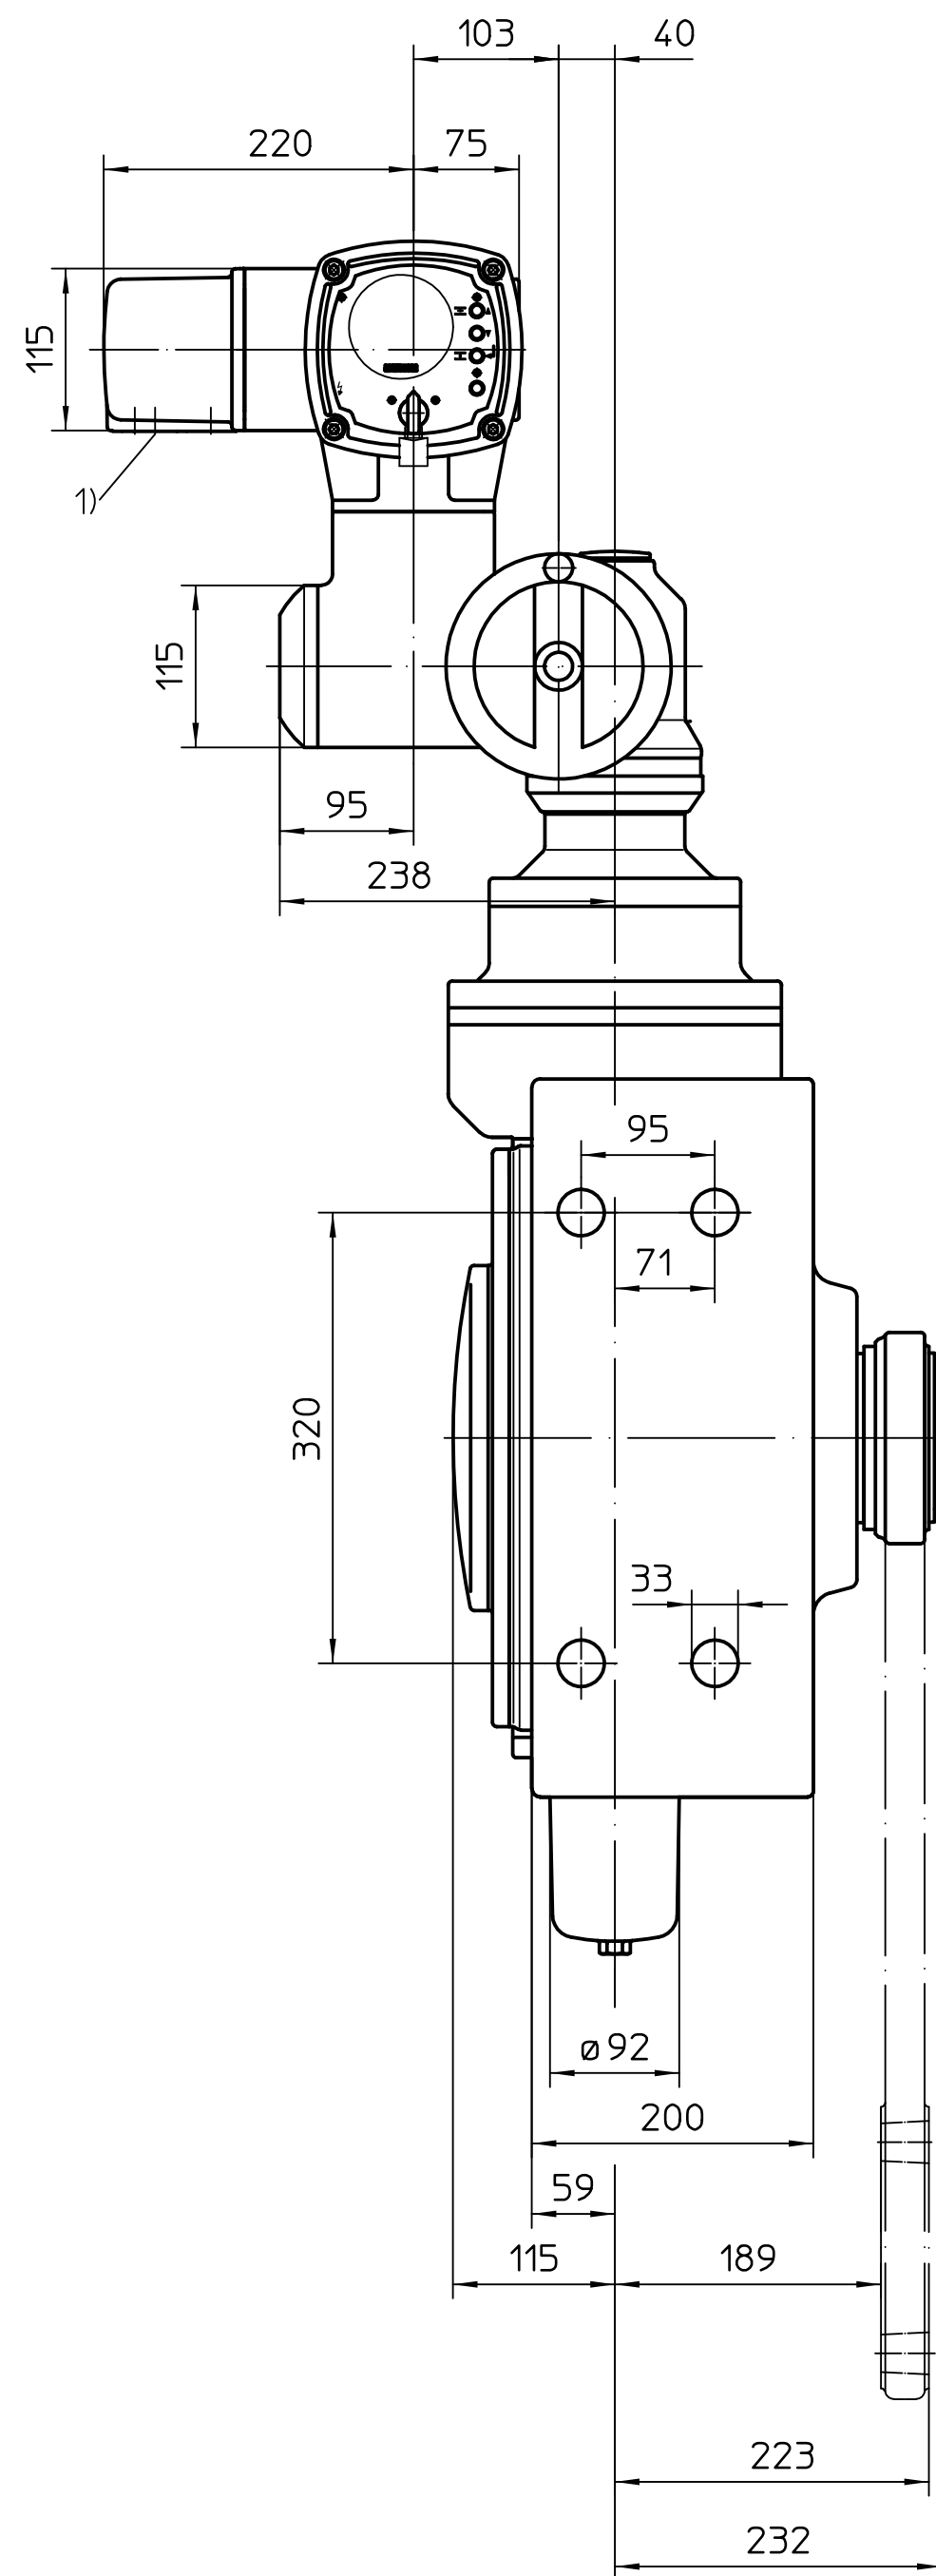


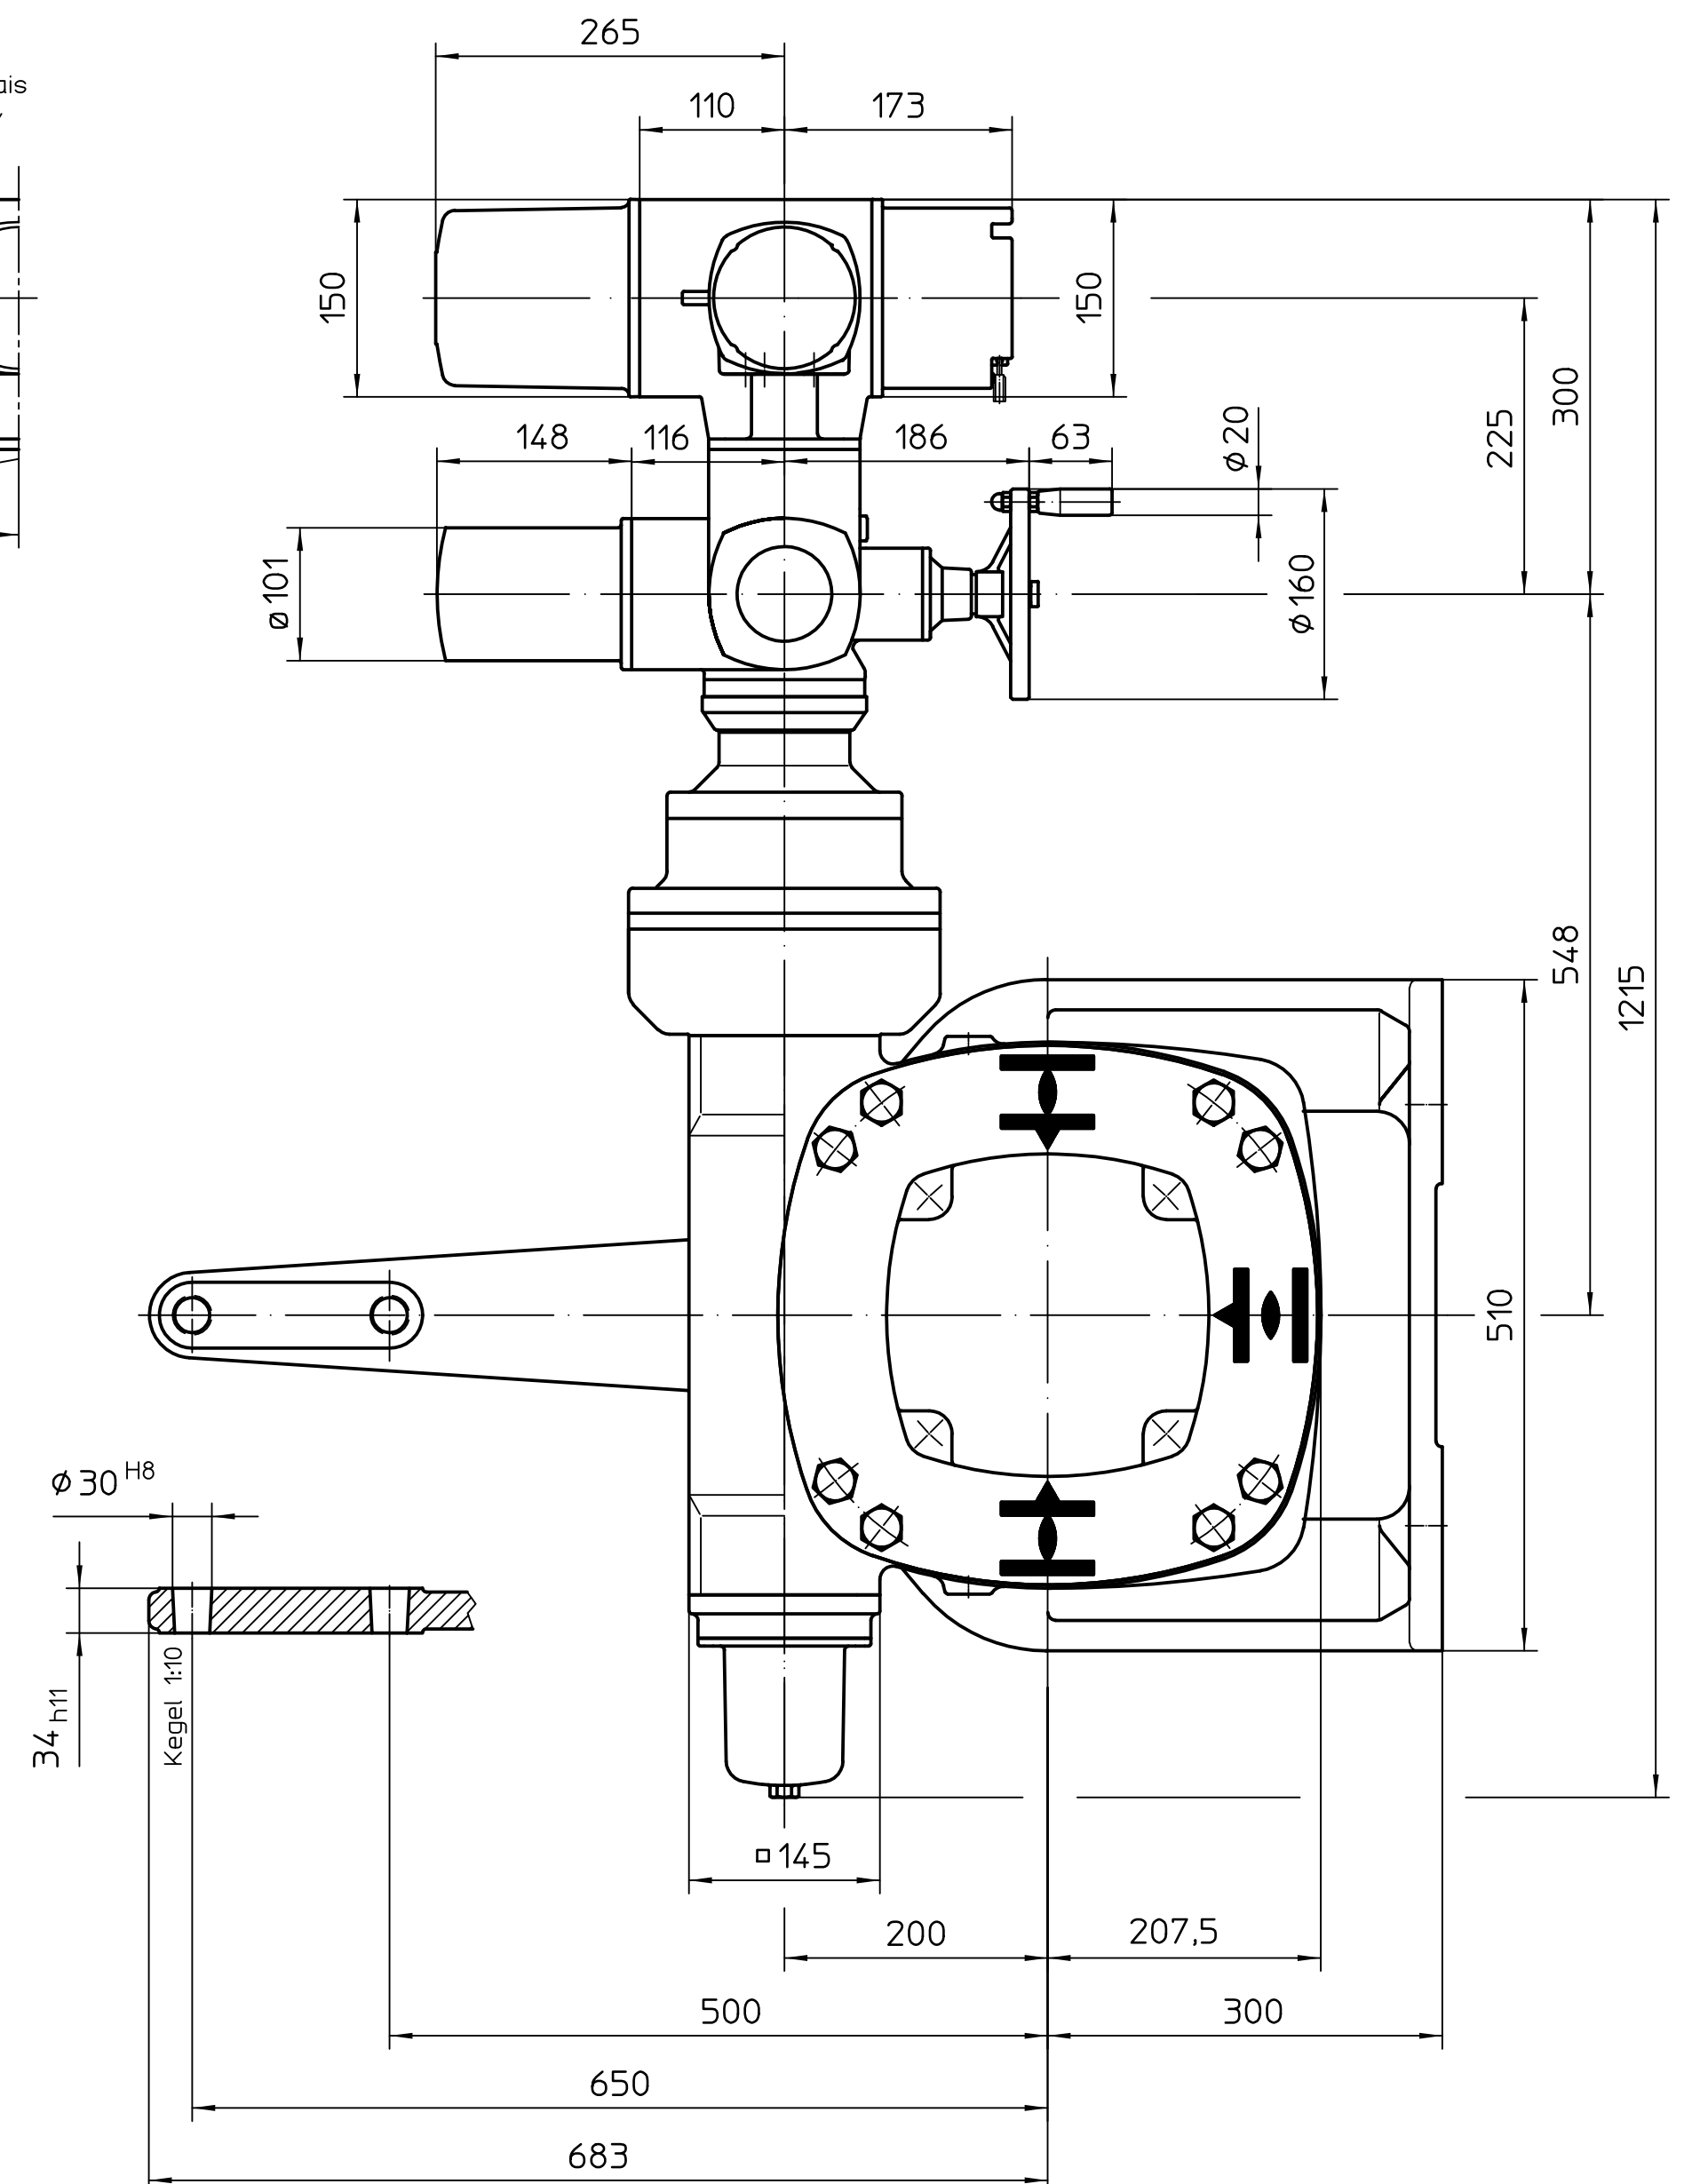

Ausführung mit therm. Überstromrelais
Version with thermal overload relay

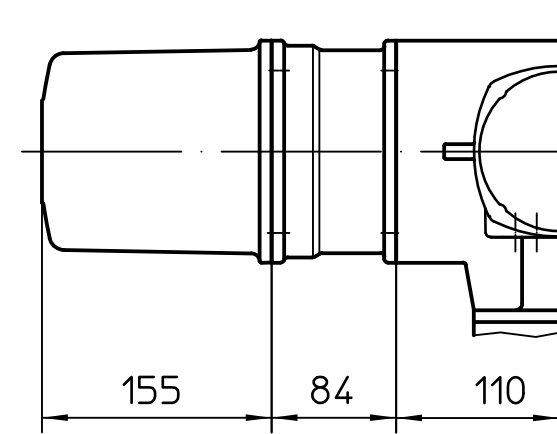

- 1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung bzw.
techn. Datenblatt
*Threads for cable entries
according to order acknow-
ledgement or techn. data*

Montage-Position A/Mounting position A

Art.-Nr.					Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK		Maßstab		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG		
Nr.							1:5				
									SA(R)07.2-AC2-GF200.3 Version-LL-LR		
						Datum	Name				
					Bearb.	2016-02-04	Goltsev				
					Gepr.	2016-02-08	Duffner				
					Freig.	2016-02-08	Goltsev		U2.4912		
					AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218						
	Zust.	Änderung	Datum	Name						Blatt-Nr. 1	
										Anz. 1	
										gilt für/valid for SA07.6 - 864:1	

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblatt neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet