



Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

A
B
C
D
E
F



1 2 3 4 5 6 7 8

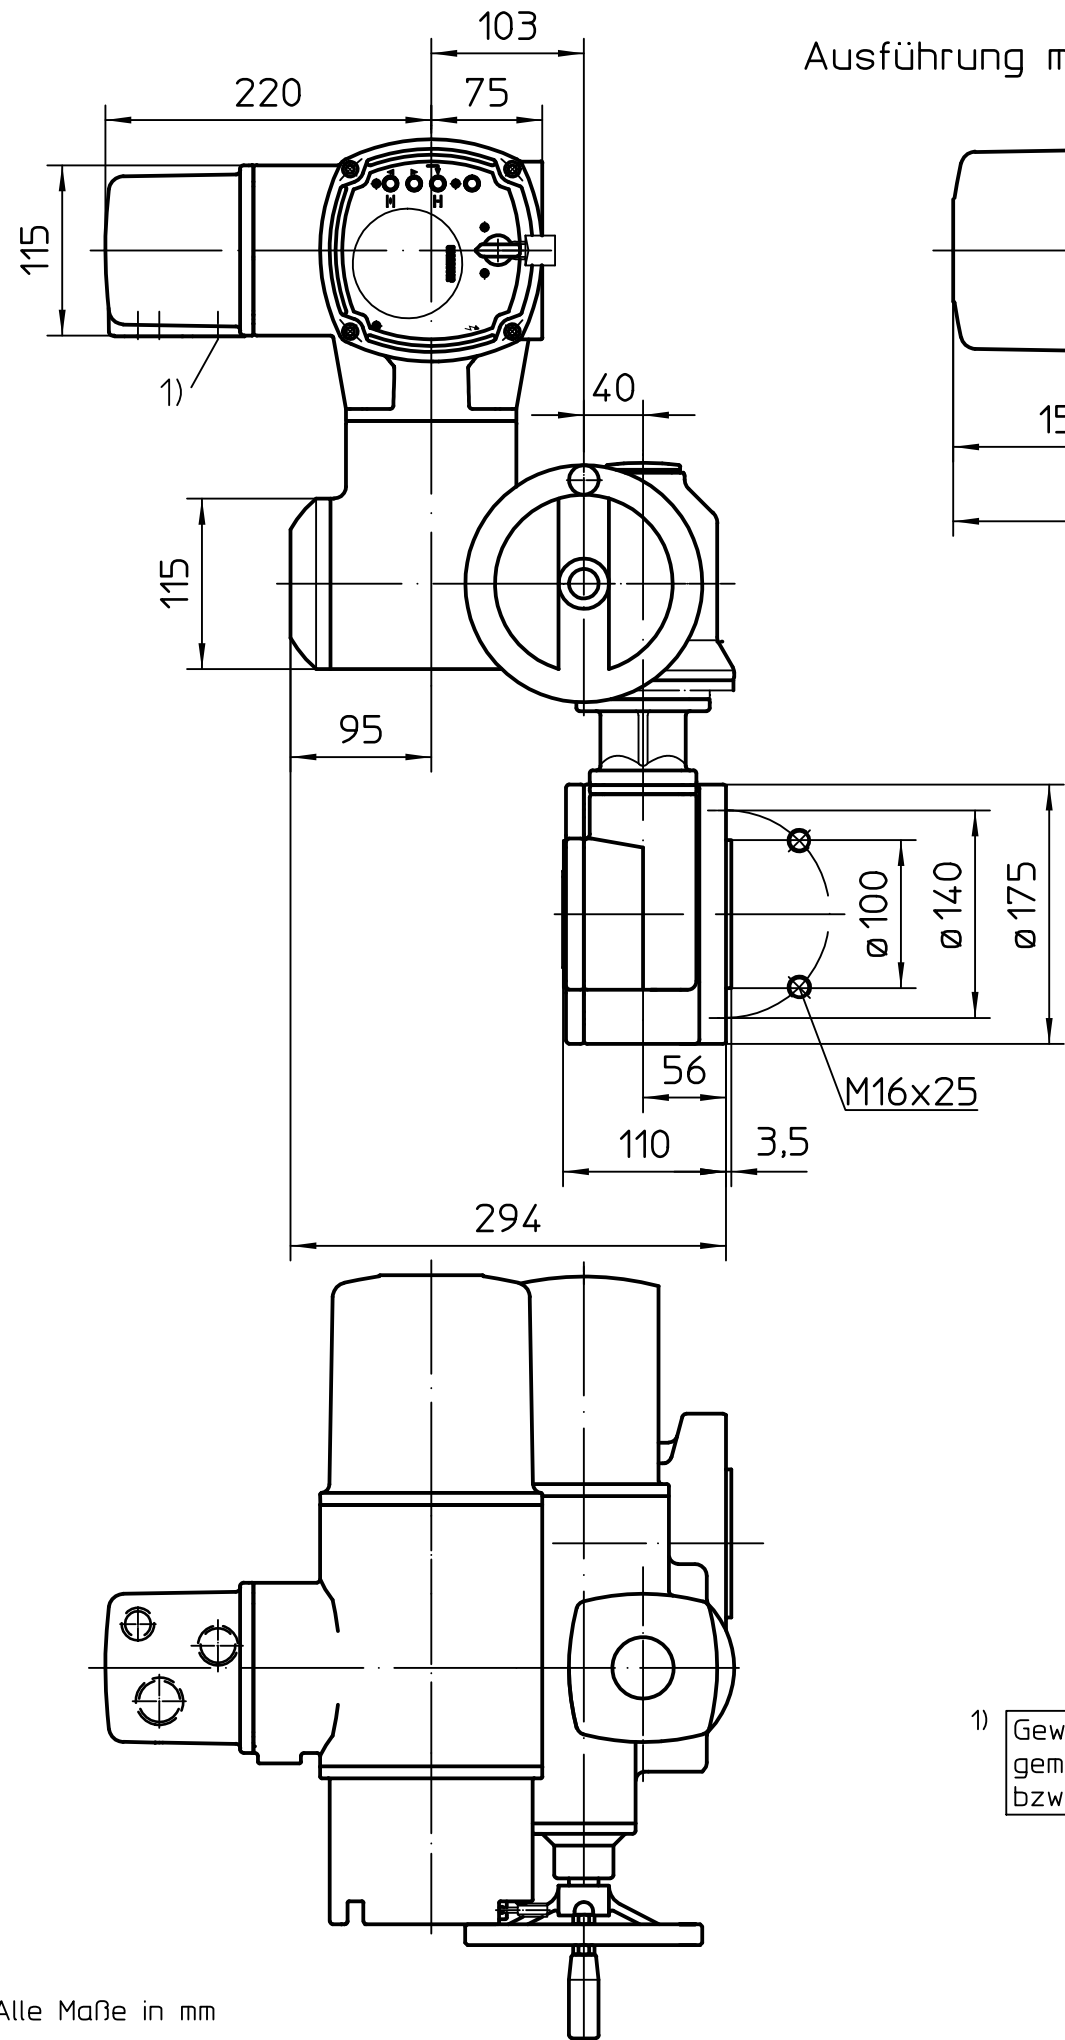

Ausführung mit therm. Überstromrelais

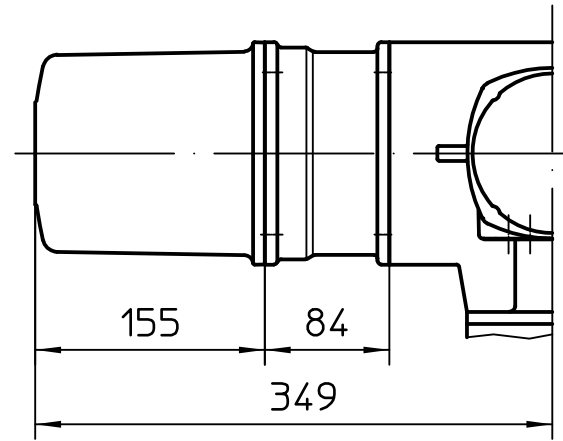

Option Flansch plan

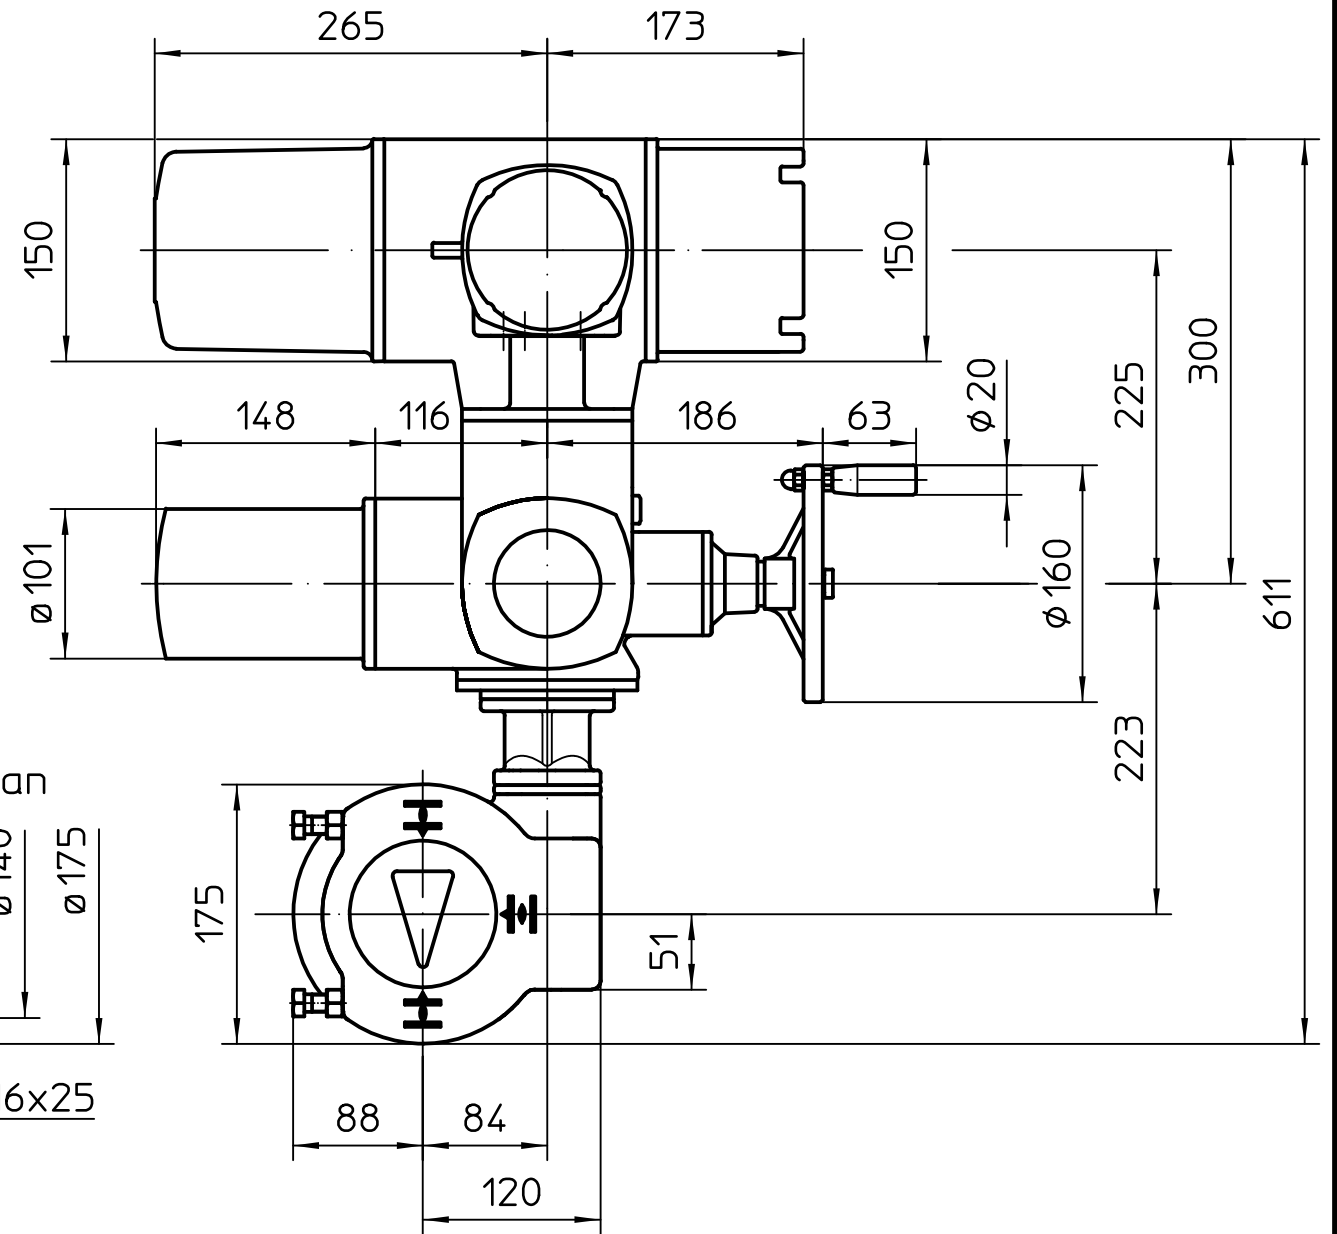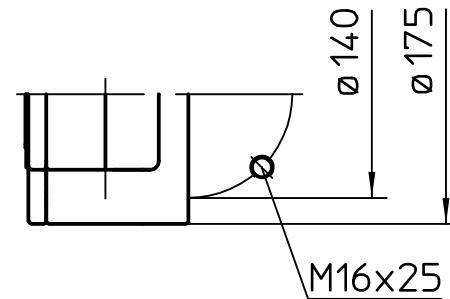

* gilt auch für: SA07.6
Montage Position A

1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung
bzw. techn. Datenblatt

							Maßstab		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG					
							1:5		SA(R)07.2-AC2 -GQB80.1-F14-RR-RL					
						Datum	Name							
					Bearb.	2018-11-08	Goltsev							
					Gepr.	2018-11-09	Duffner							
					Freig.	2018-11-09	Goltsev							
					AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218							U3.5918		Blatt 1
												Anz. 1		
												* - SA07.6 - 225:1		
	Zust.	Änderung	Datum	Name										